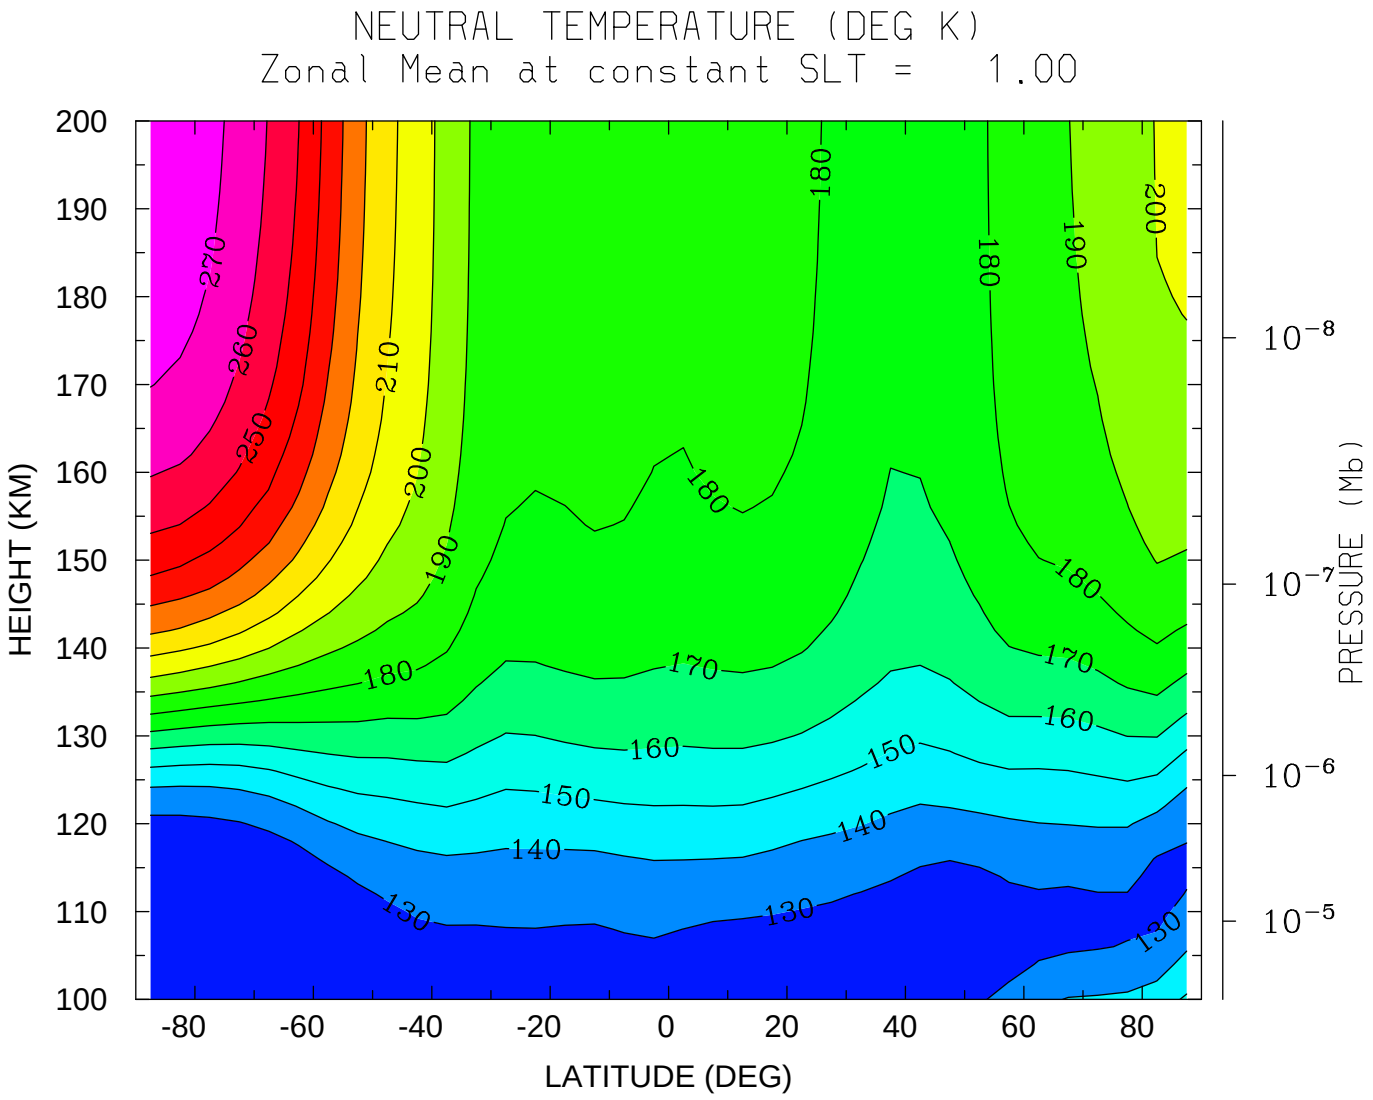

MIN,MAX= 1.2145E+02 2.7872E+02 INTERVAL= 1.0000E+01
Zonal Mean over 25 times: 503, 0, 0 to 504, 0, 0
30L270f.D1.FISM.TES1.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L270f.D4.FIS

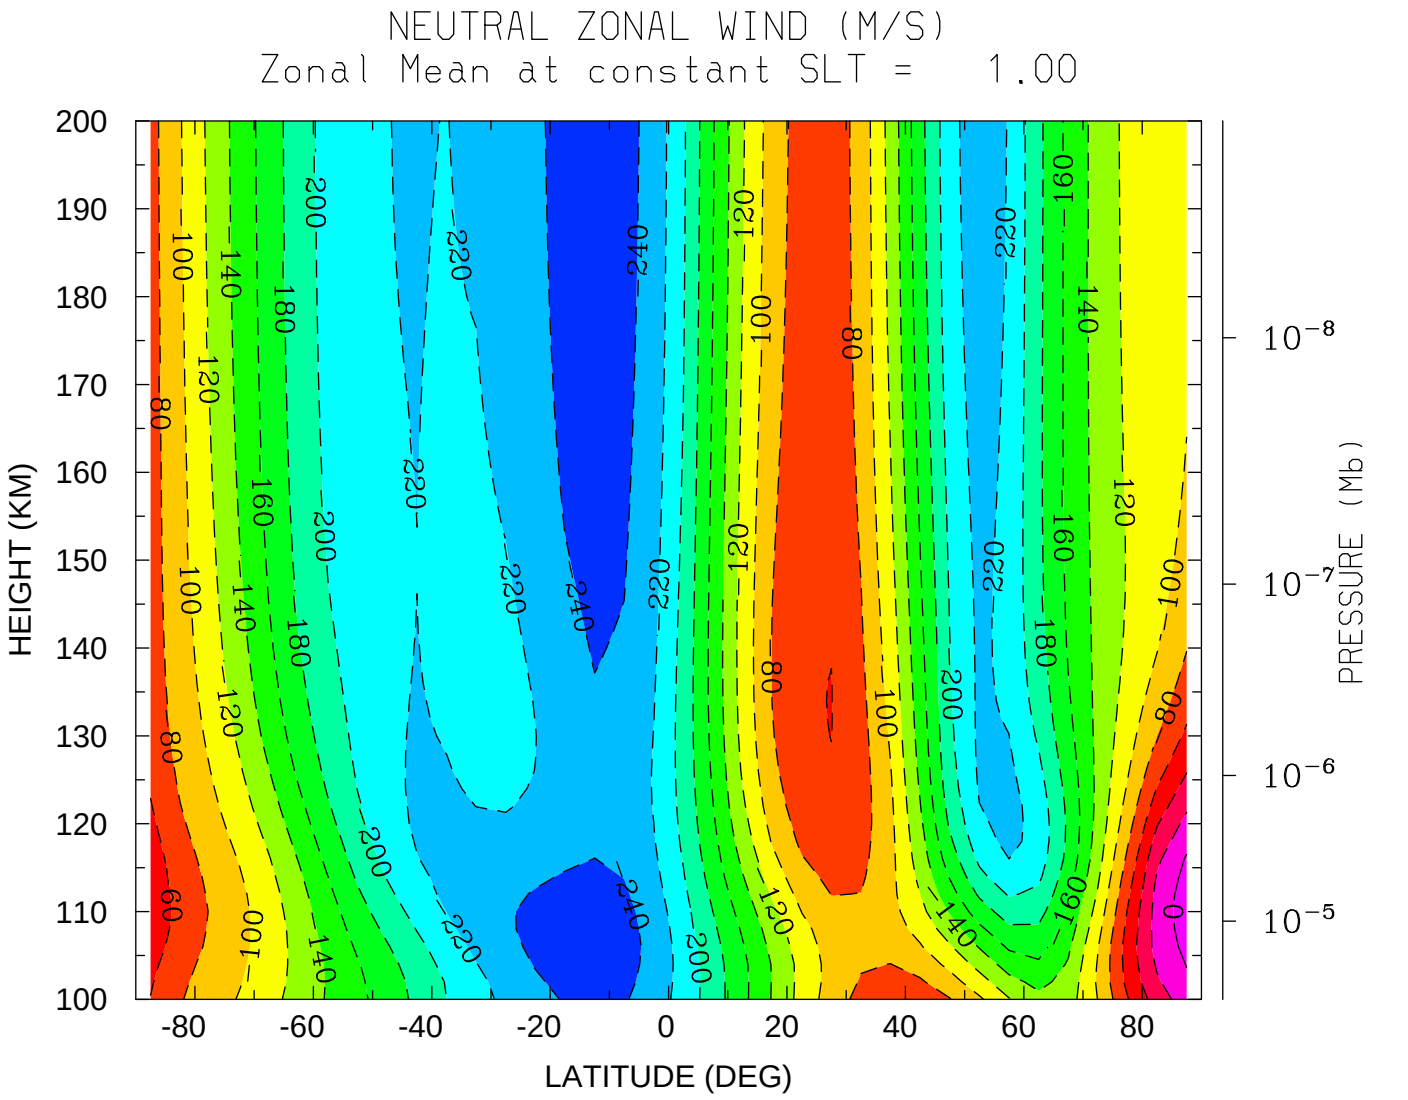

MIN,MAX= -2.5319E+02 9.7872E+00 INTERVAL= 2.0000E+01

Zonal Mean over 25 times: 503, 0, 0 to 504, 0, 0

30L270f.D1.FISM.TES1.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L270f.D4.FIS

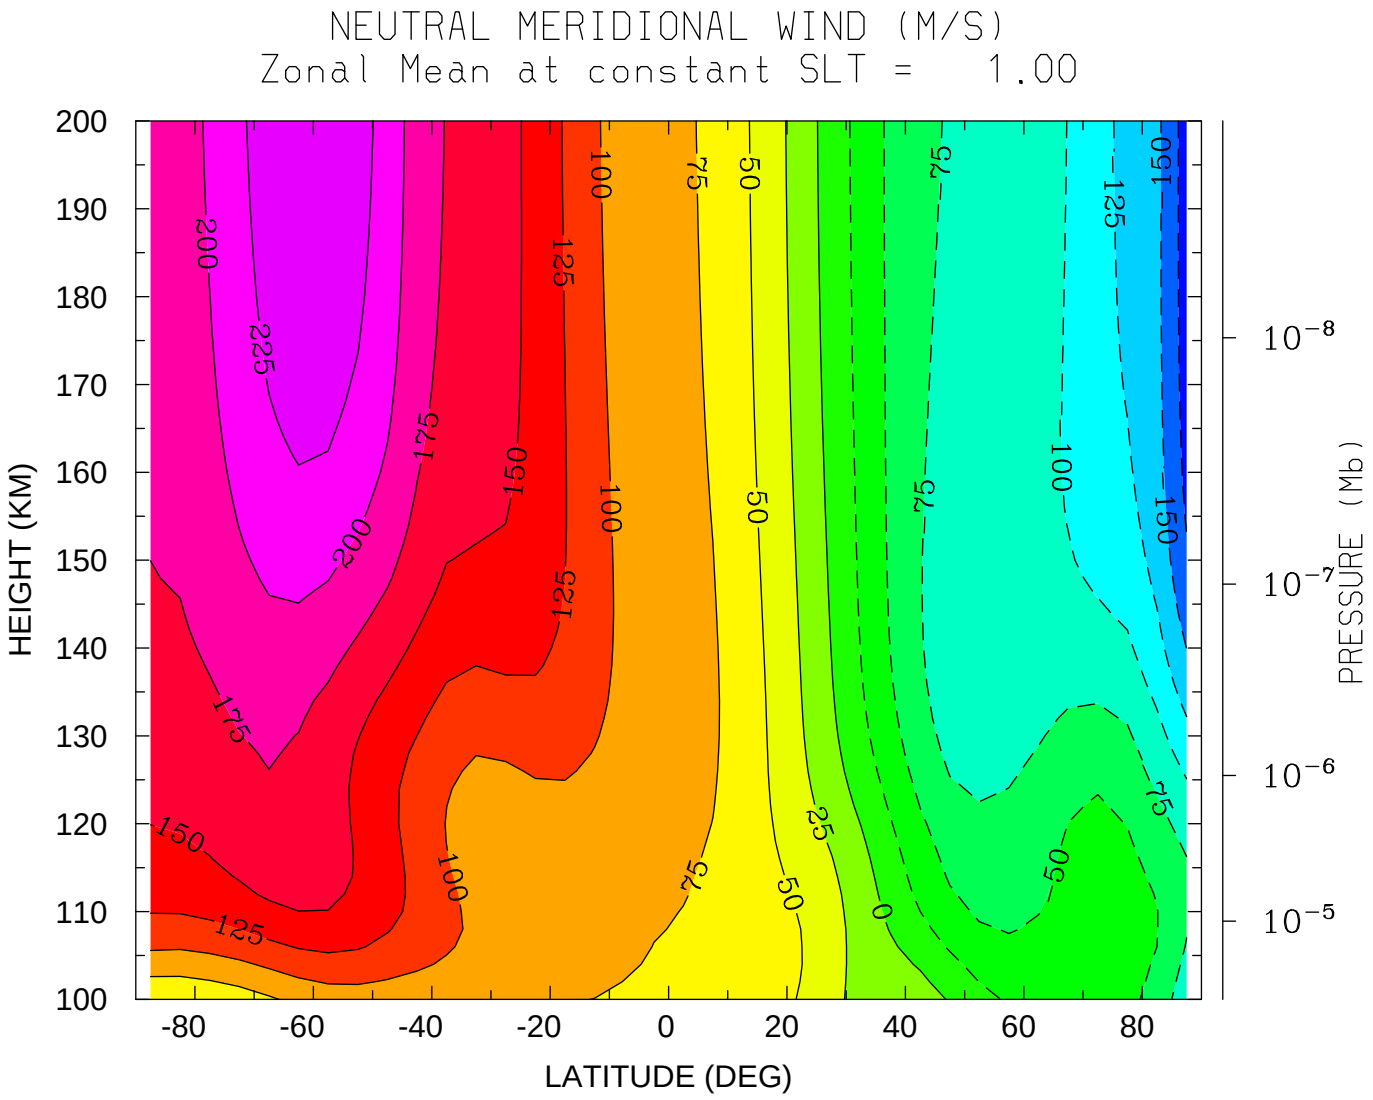

MIN,MAX= -1.8703E+02 2.4855E+02 INTERVAL= 2.5000E+01

Zonal Mean over 25 times: 503, 0, 0 to 504, 0, 0

30L270f.D1.FISM.TES1.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L270f.D4.FIS

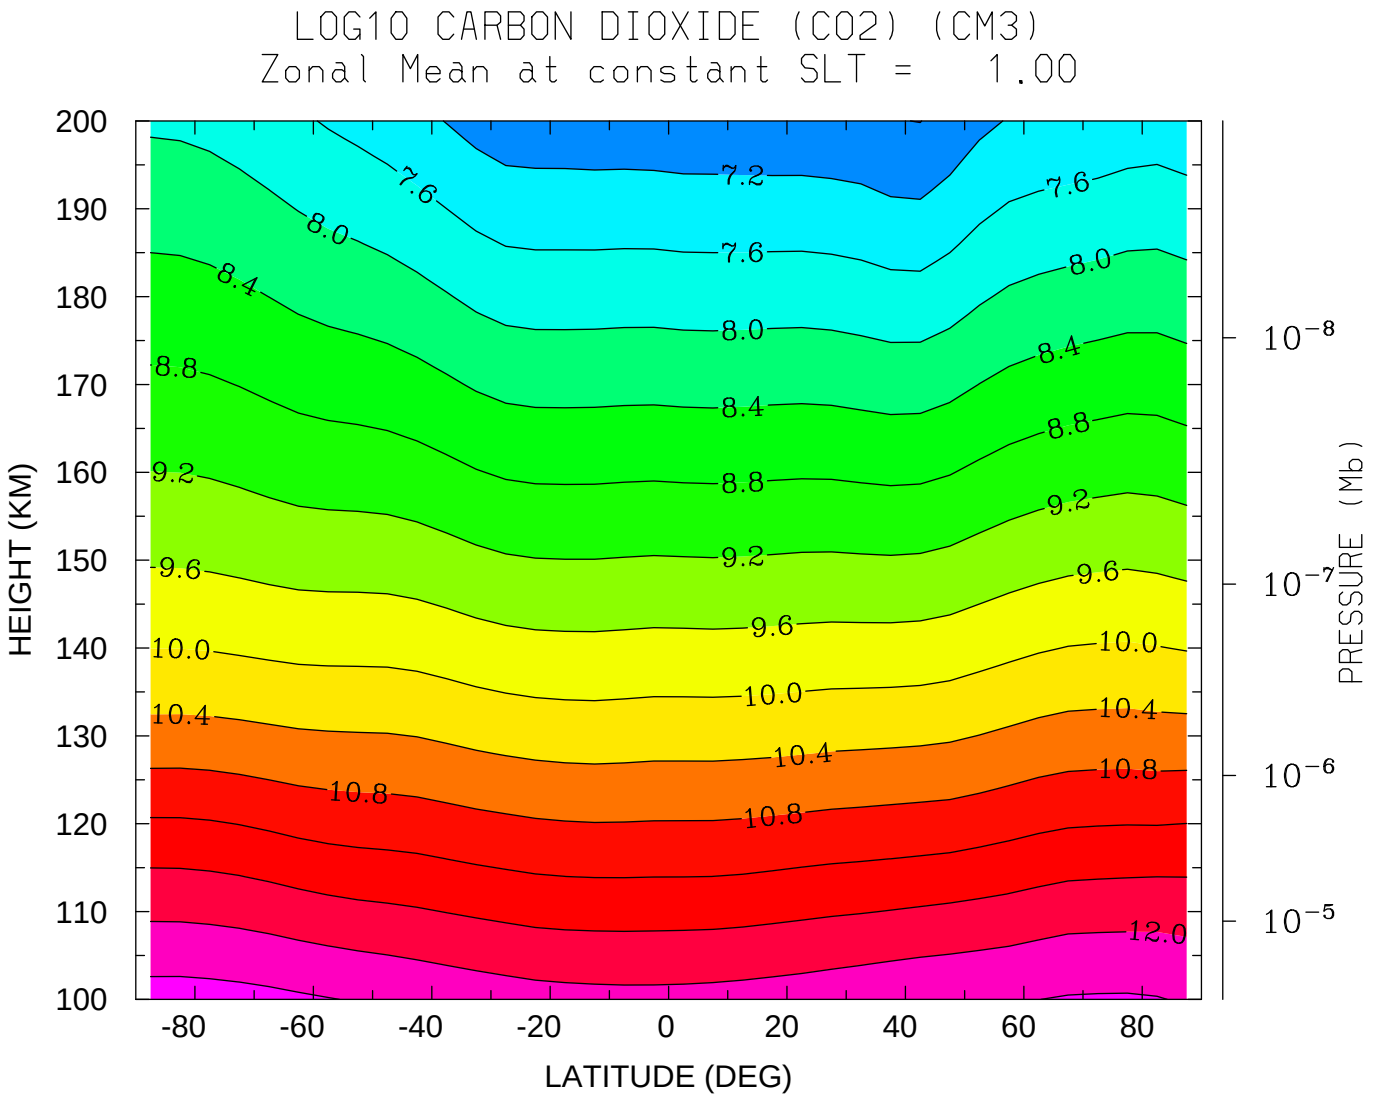

MIN,MAX= 6.7921E+00 1.2568E+01 INTERVAL= 4.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 503, 0, 0 to 504, 0, 0

30L270f.D1.FISM.TES1.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L270f.D4.FIS

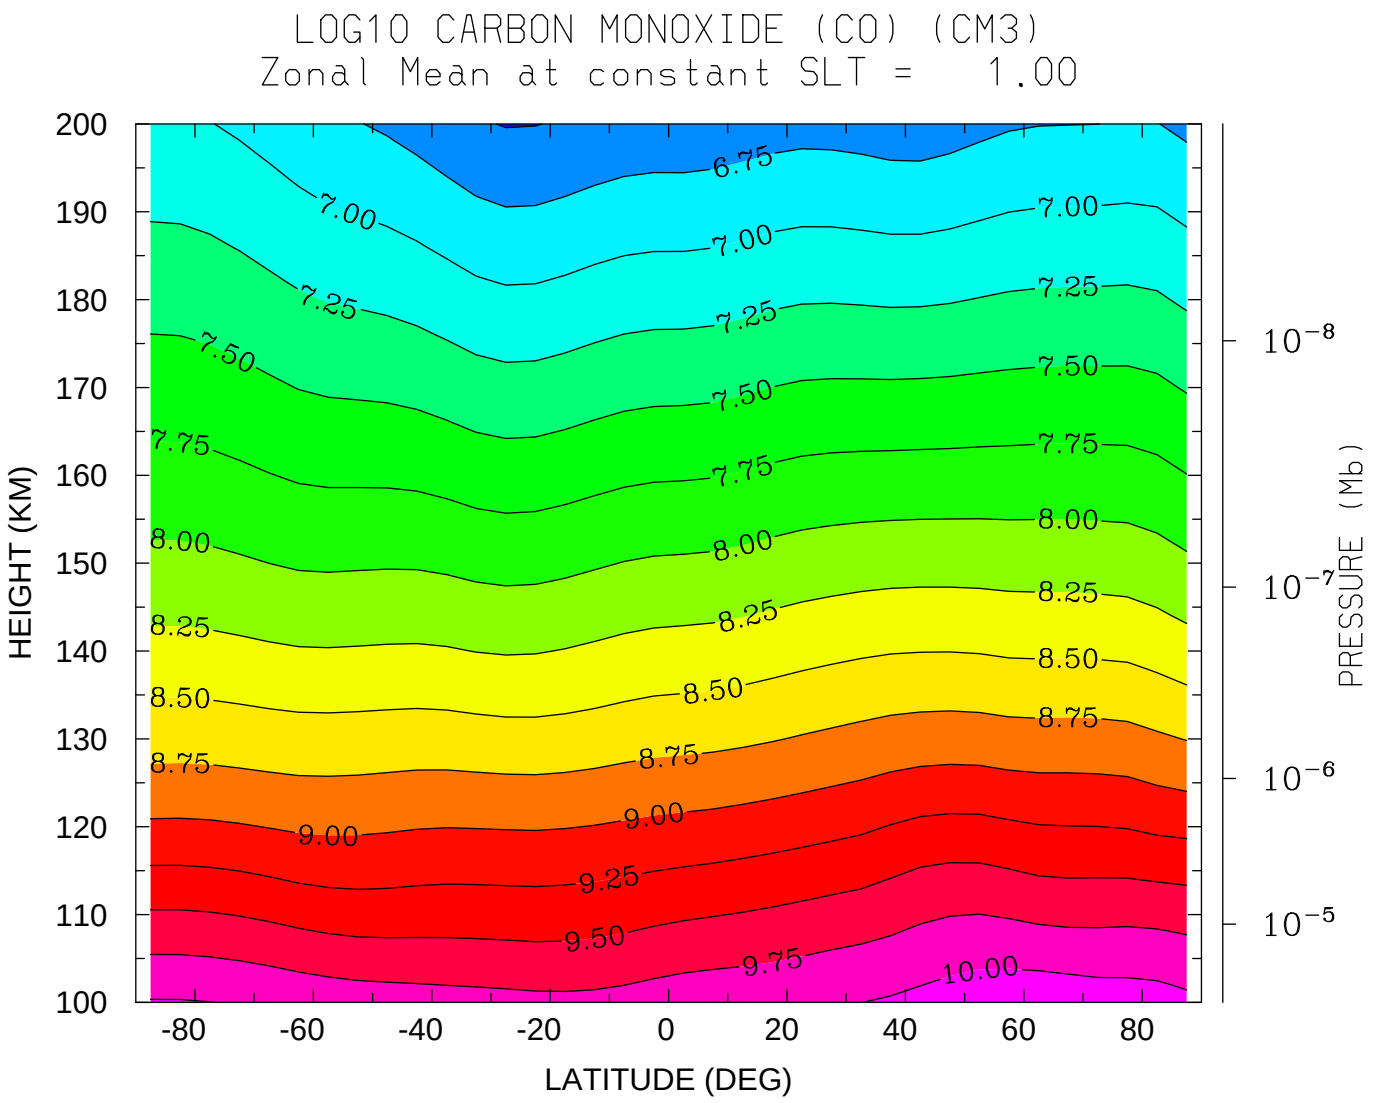

MIN,MAX= 6.4884E+00 1.0155E+01 INTERVAL= 2.5000E-01

Zonal Mean over 25 times: 503, 0, 0 to 504, 0, 0

30L270f.D1.FISM.TES1.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L270f.D4.FIS

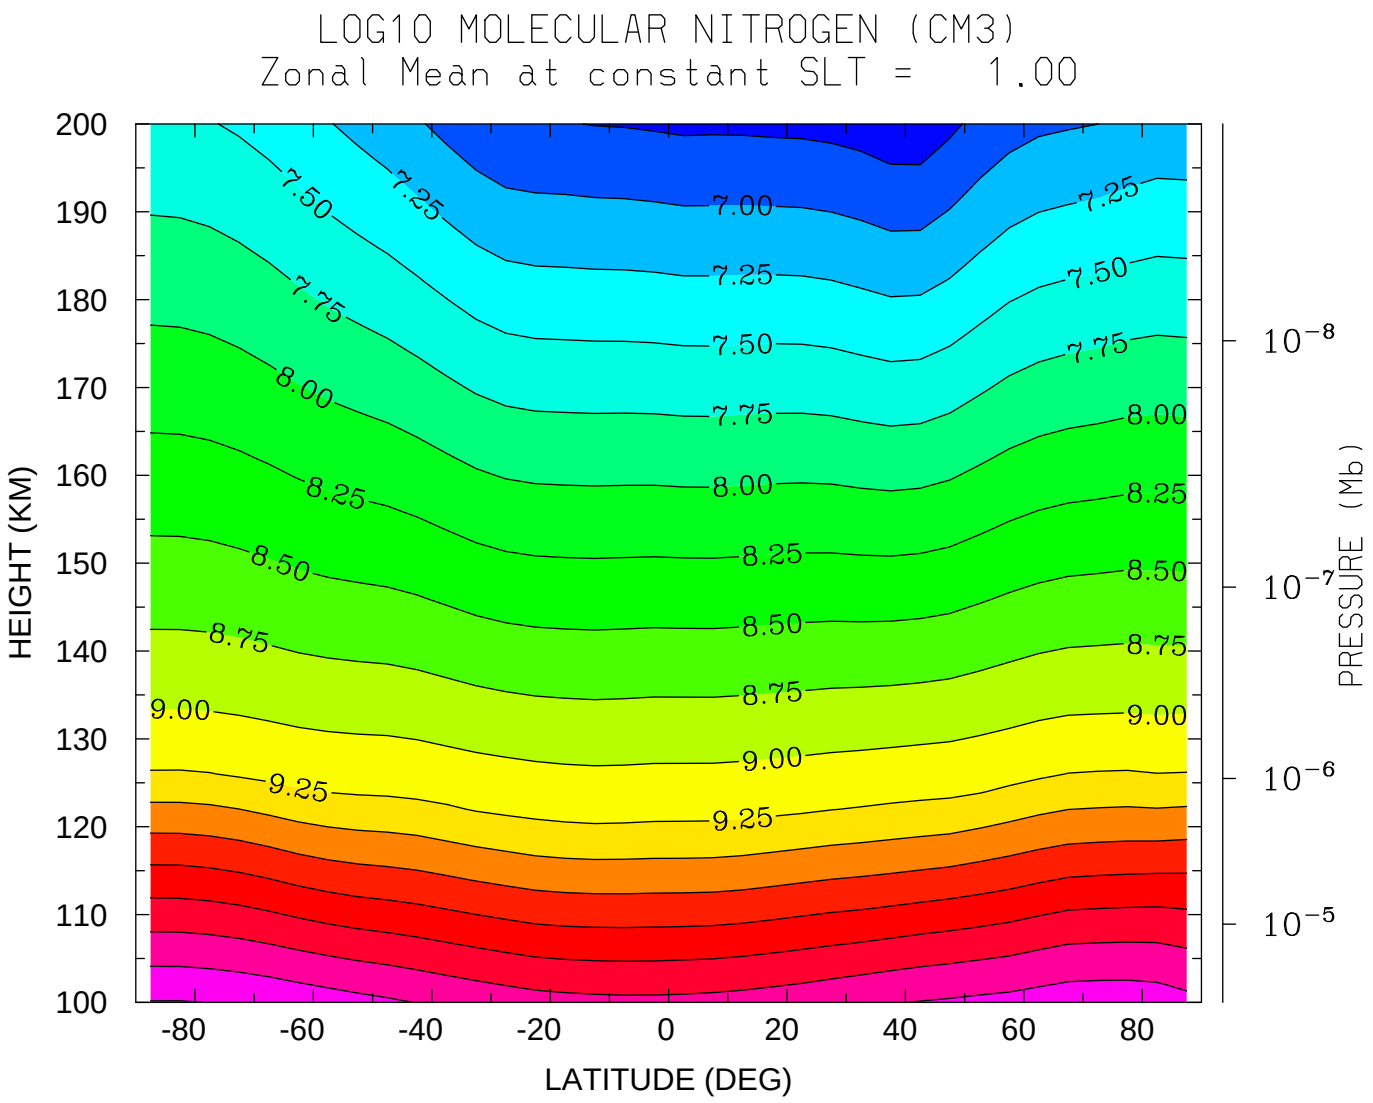

MIN,MAX= 6.5986E+00 1.1013E+01 INTERVAL= 2.5000E-01

Zonal Mean over 25 times: 503, 0, 0 to 504, 0, 0

30L270f.D1.FISM.TES1.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L270f.D4.FIS

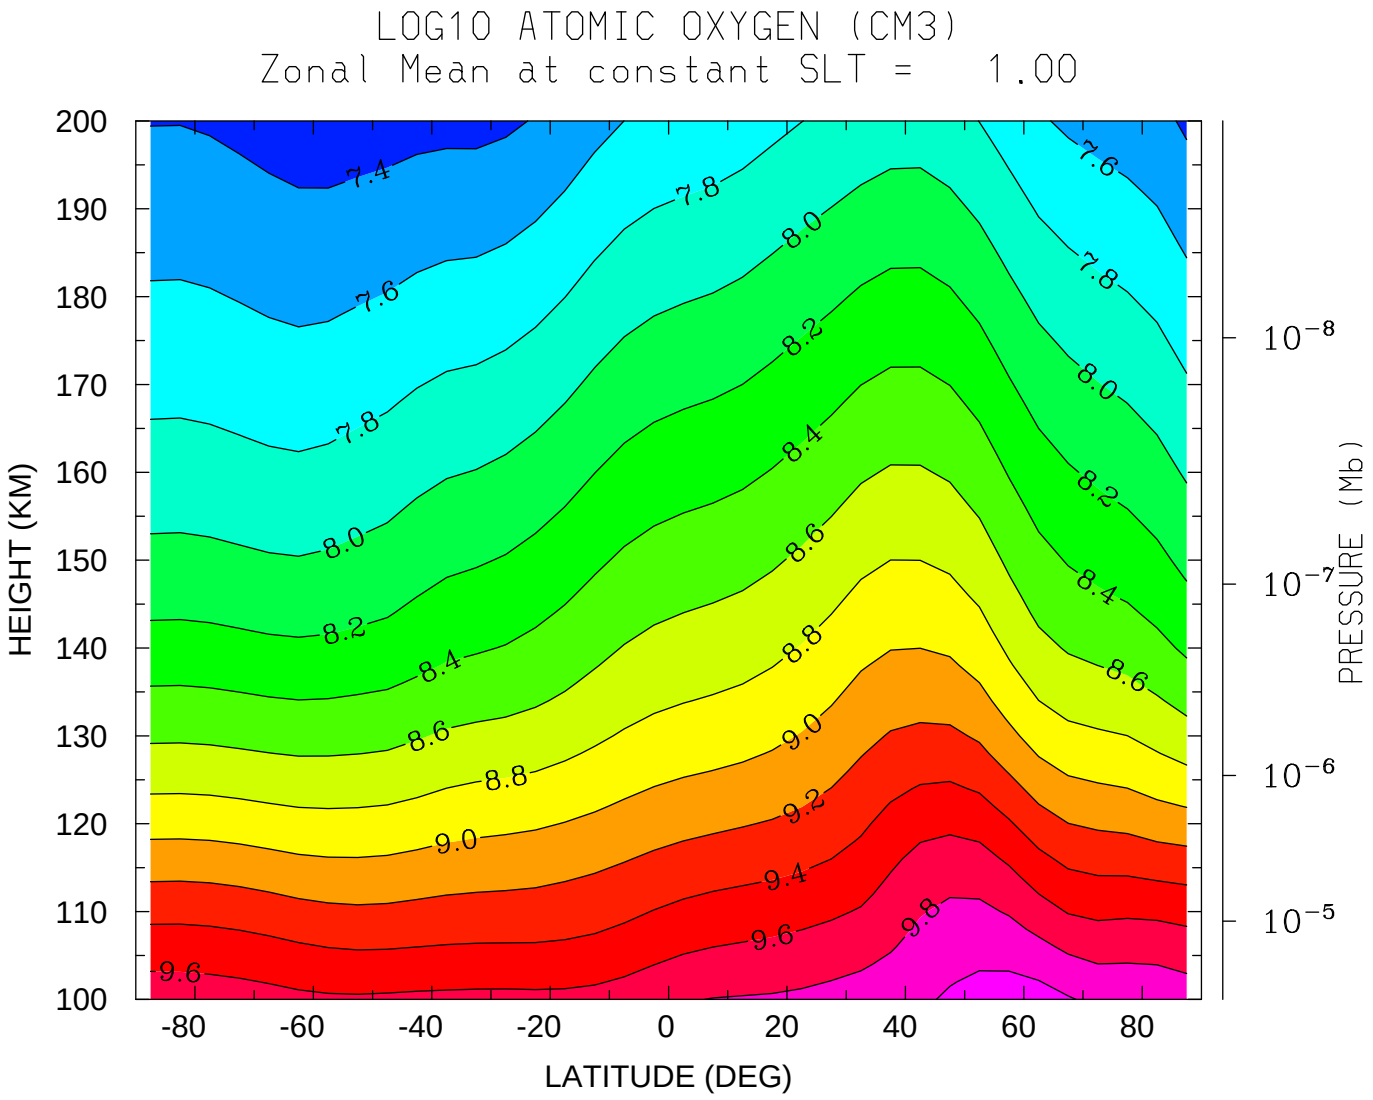

MIN,MAX= 7.3028E+00 1.0087E+01 INTERVAL= 2.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 503, 0, 0 to 504, 0, 0

30L270f.D1.FISM.TES1.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L270f.D4.FIS

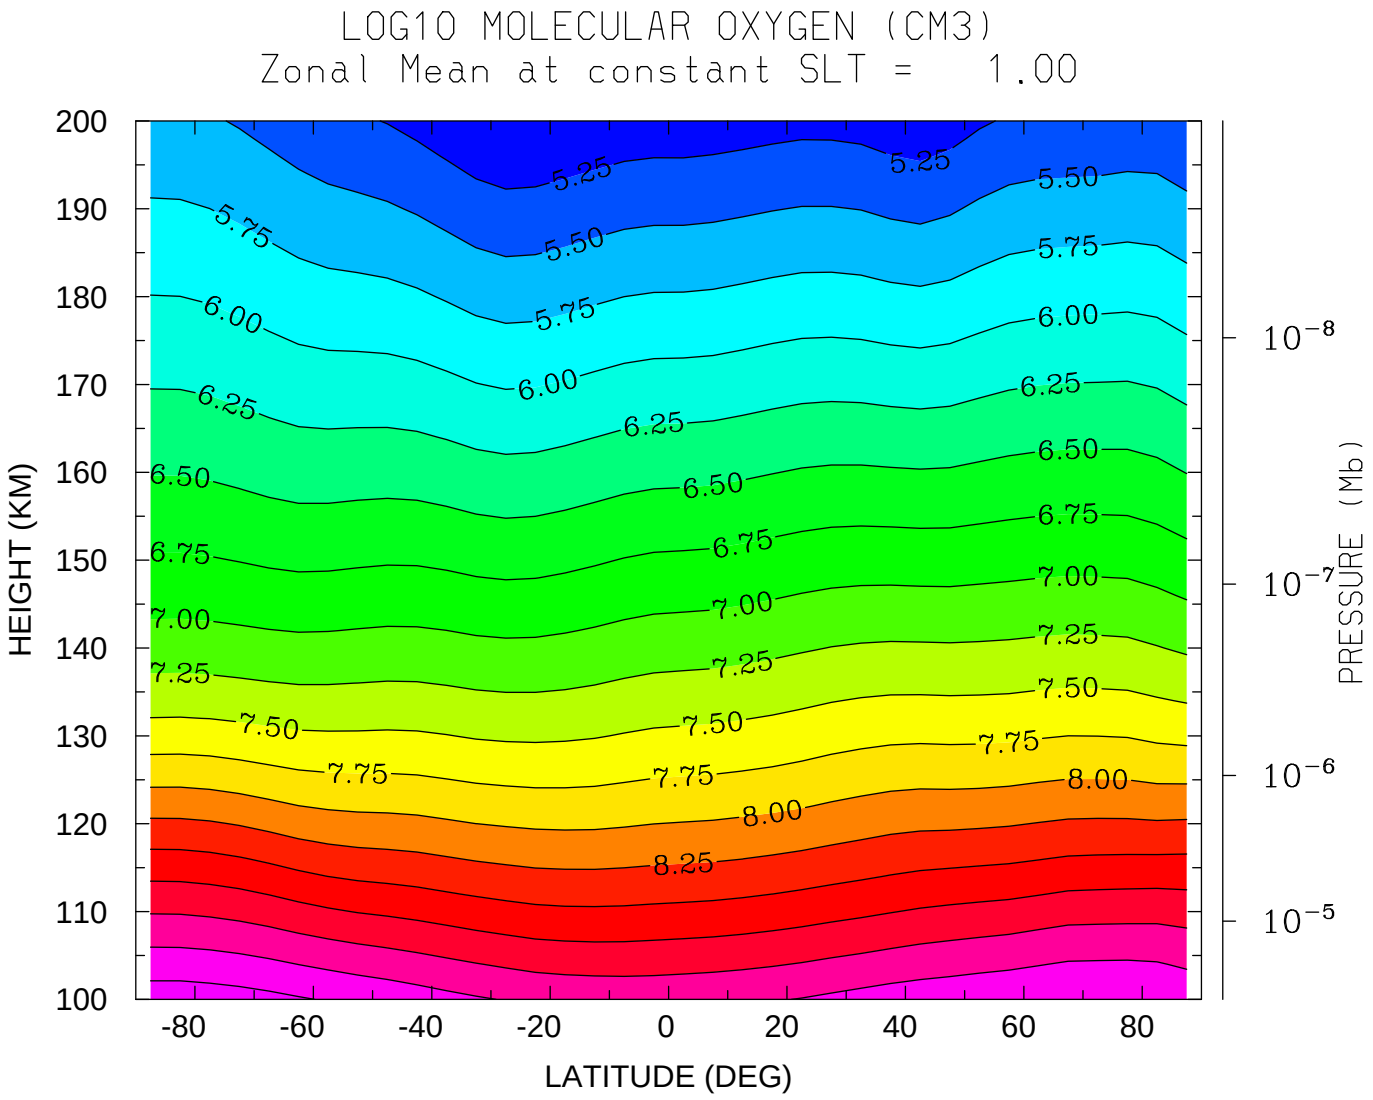

MIN,MAX= 5.0012E+00 9.6393E+00 INTERVAL= 2.5000E-01

Zonal Mean over 25 times: 503, 0, 0 to 504, 0, 0

30L270f.D1.FISM.TES1.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L270f.D4.FIS

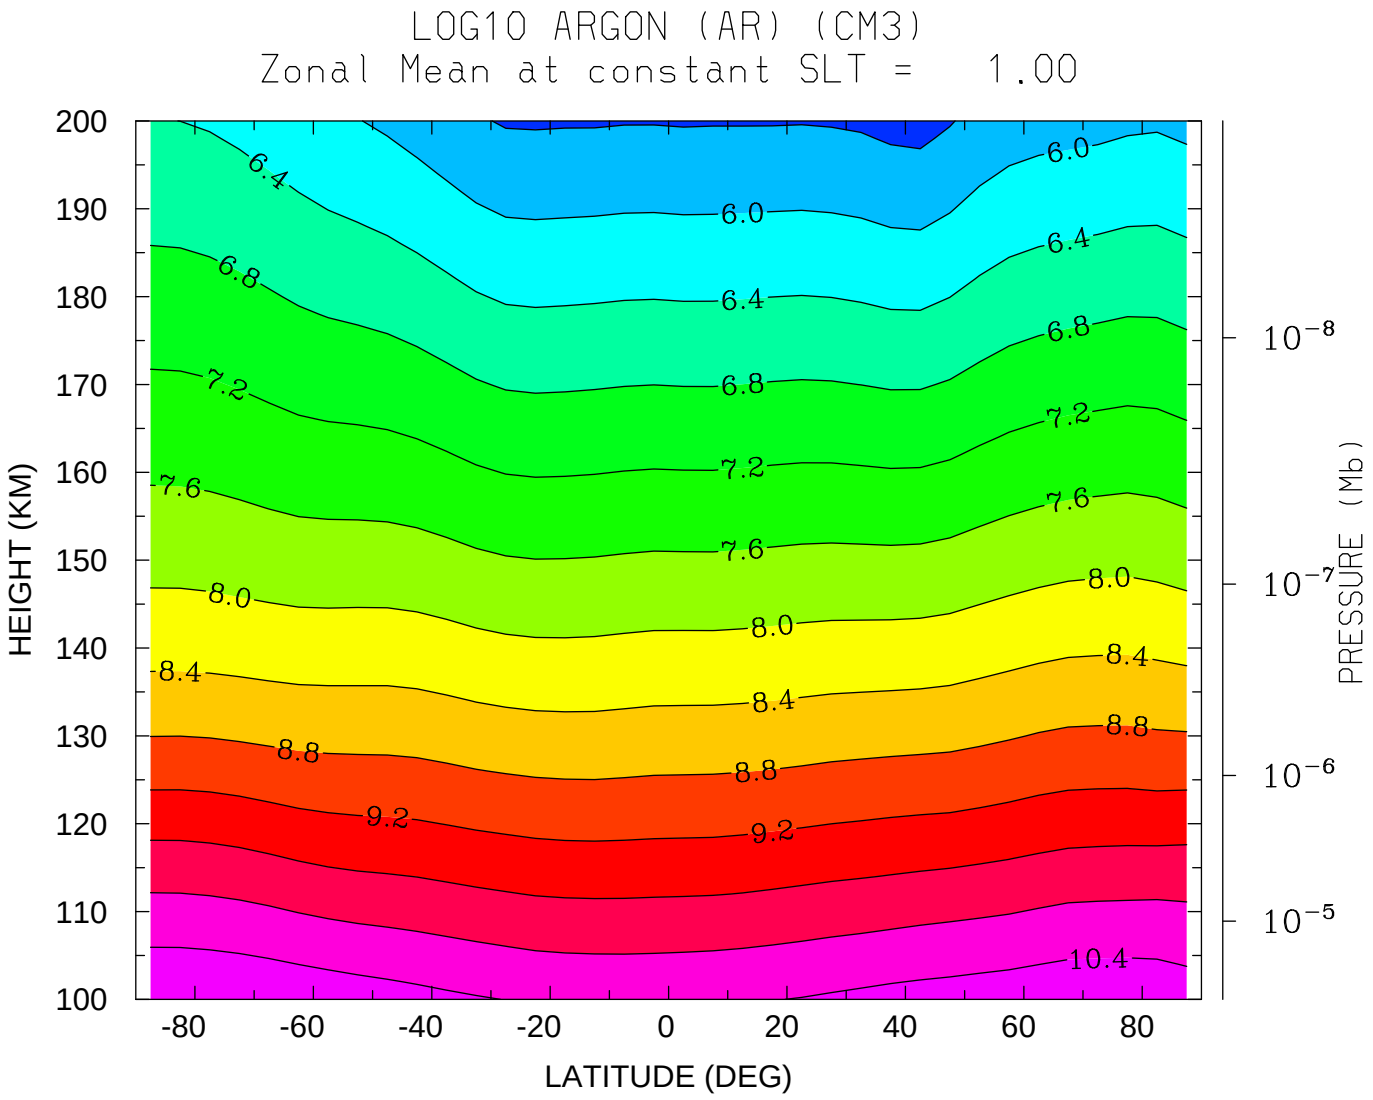

MIN,MAX= 5.4638E+00 1.0779E+01 INTERVAL= 4.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 503, 0, 0 to 504, 0, 0

30L270f.D1.FISM.TES1.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L270f.D4.FIS

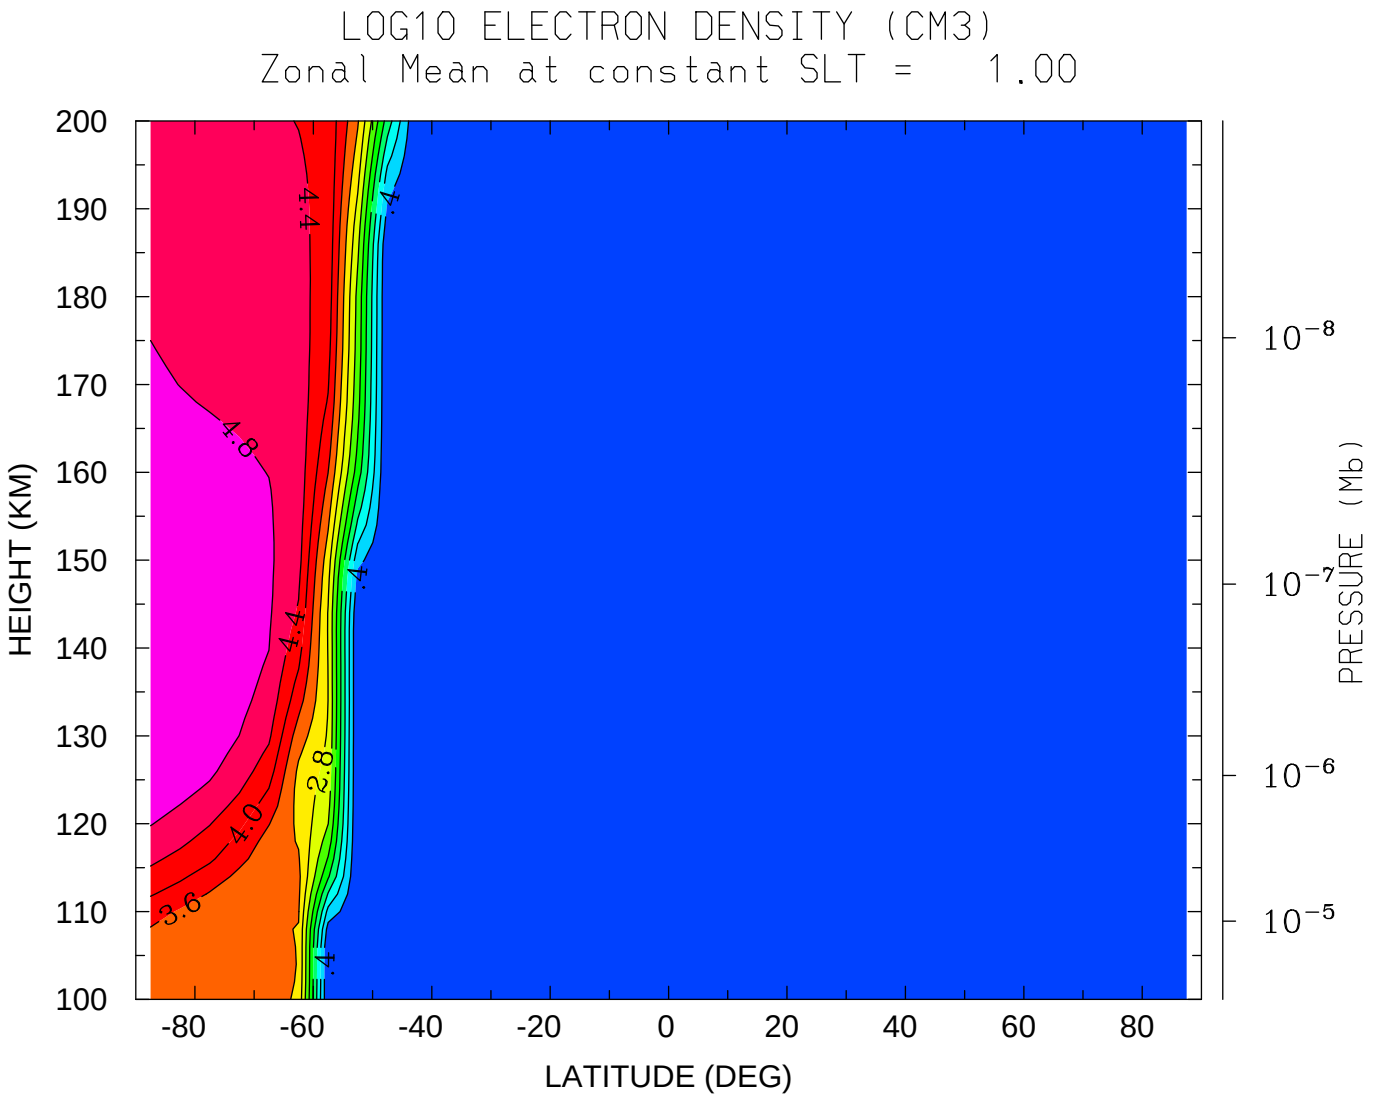

MIN,MAX= 5.1772E-08 5.1791E+00 INTERVAL= 4.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 503, 0, 0 to 504, 0, 0

30L270f.D1.FISM.TES1.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L270f.D4.FIS

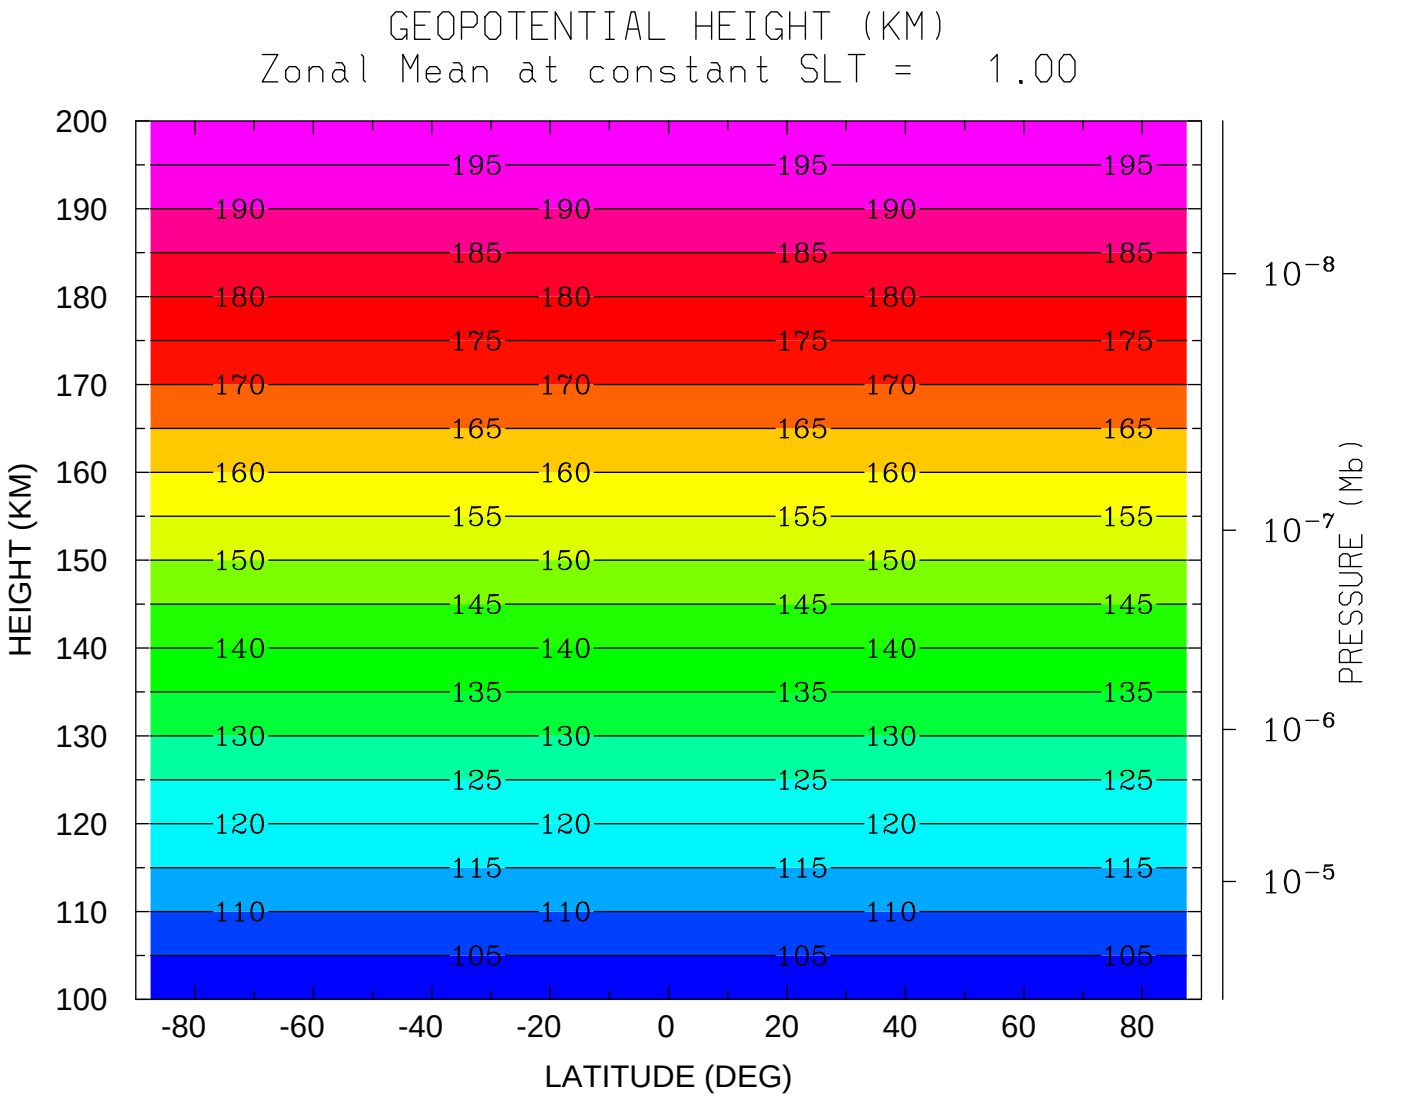

MIN,MAX= 1.0000E+02 2.0000E+02 INTERVAL= 5.0000E+00

Zonal Mean over 25 times: 503, 0, 0 to 504, 0, 0

30L270f.D1.FISM.TES1.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L270f.D4.FIS