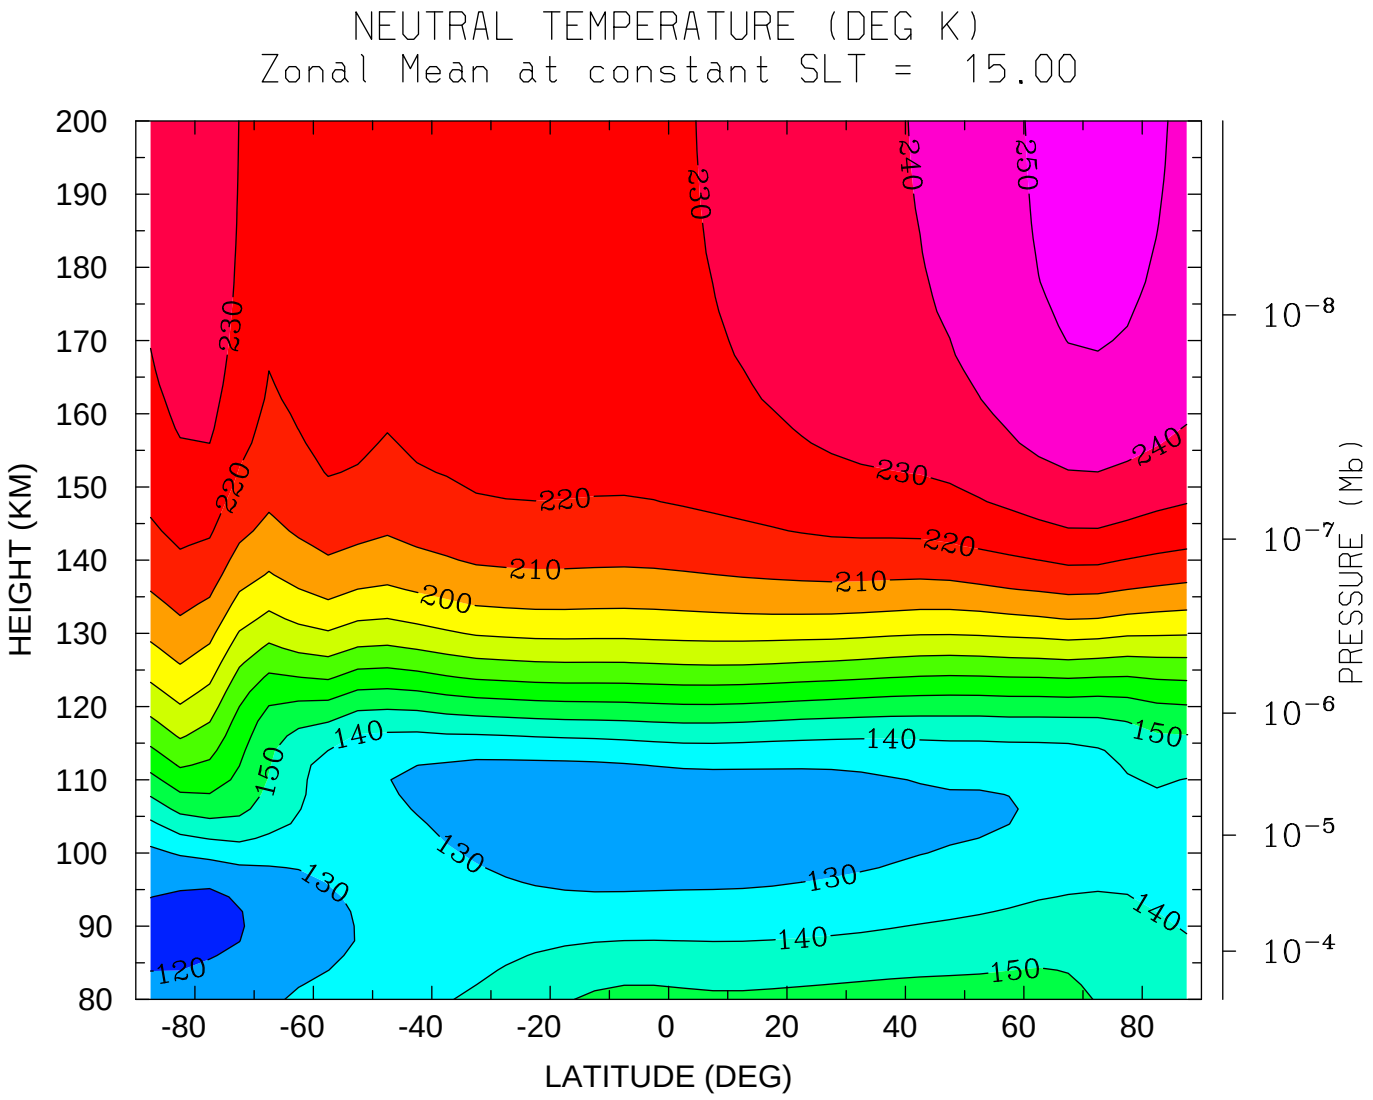

MIN,MAX= 1.1736E+02 2.5371E+02 INTERVAL= 1.0000E+01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
Zonal Mean at constant SLT = 3.00

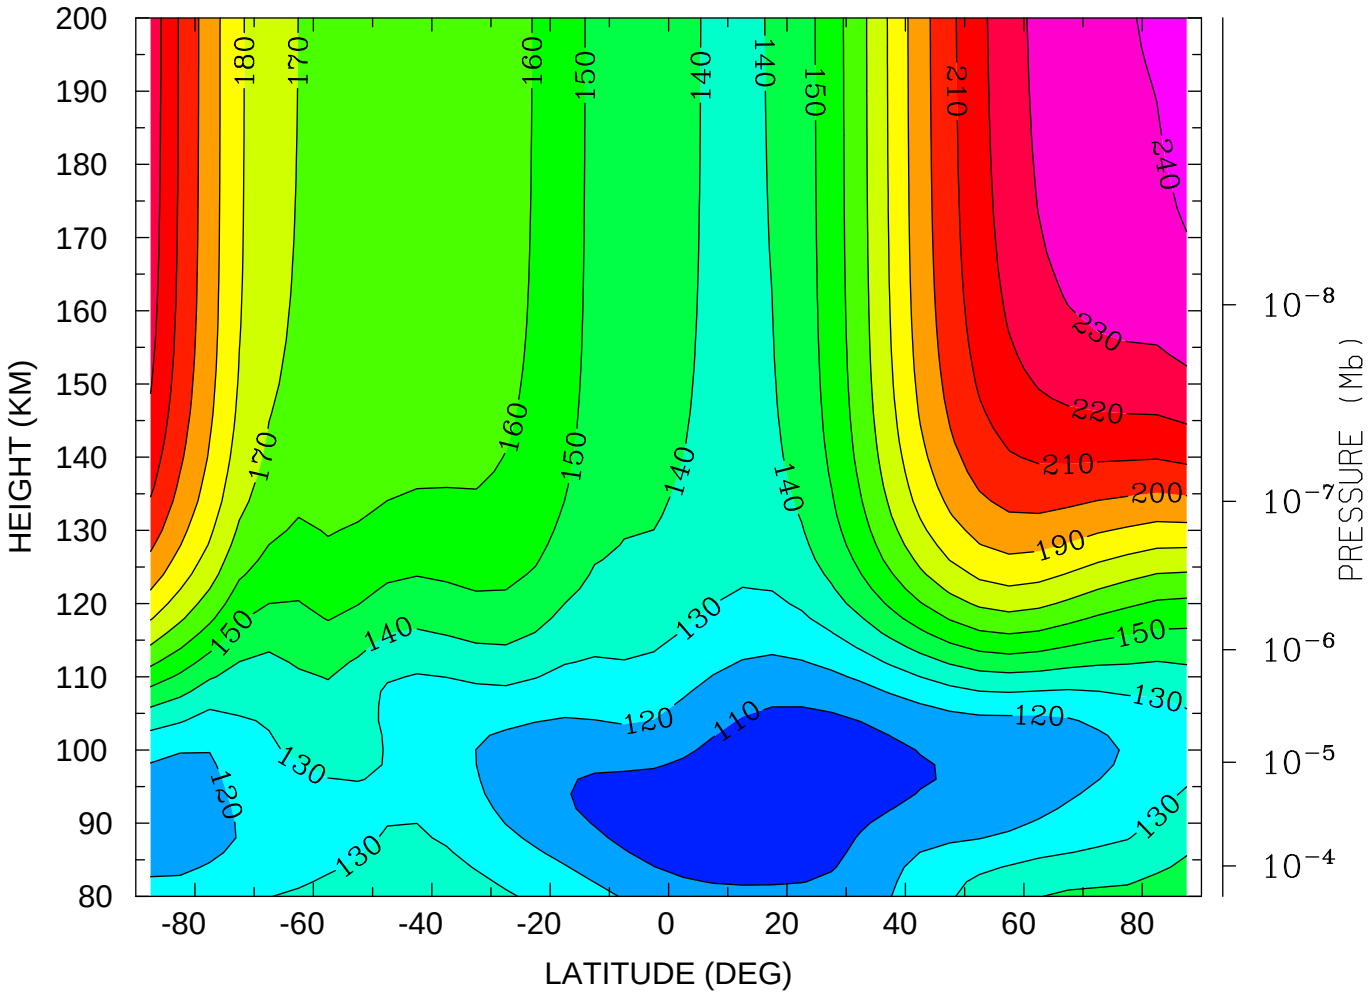

MIN,MAX= 1.0025E+02 2.4309E+02 INTERVAL= 1.0000E+01
Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0
30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

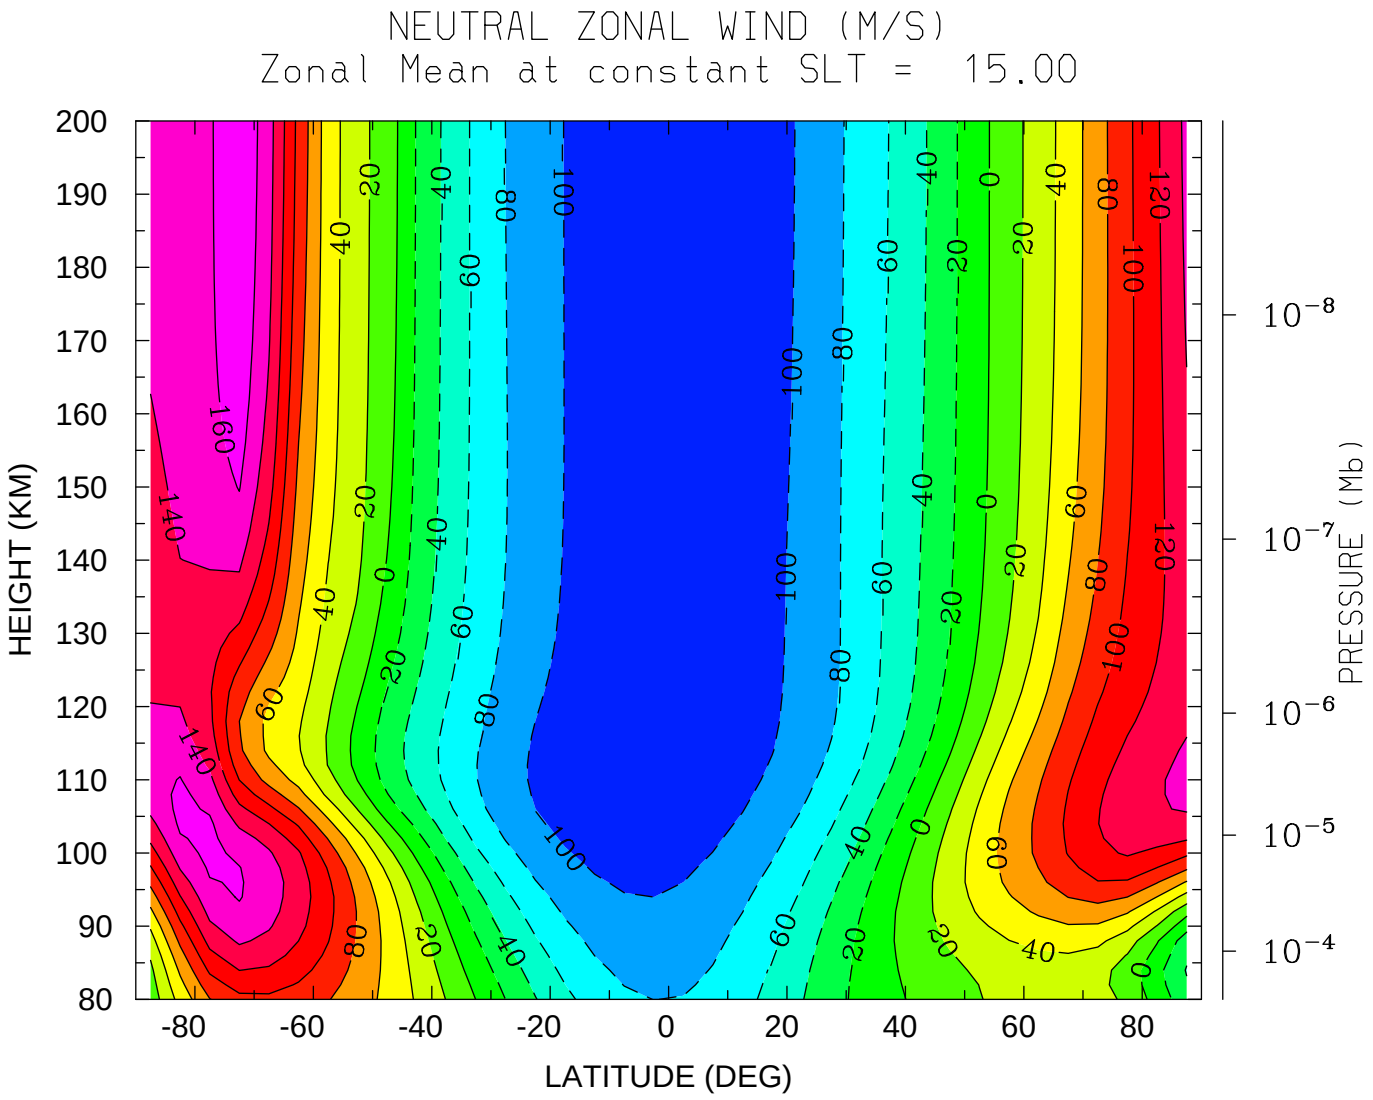

MIN,MAX= -1.1820E+02 1.7939E+02 INTERVAL= 2.0000E+01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

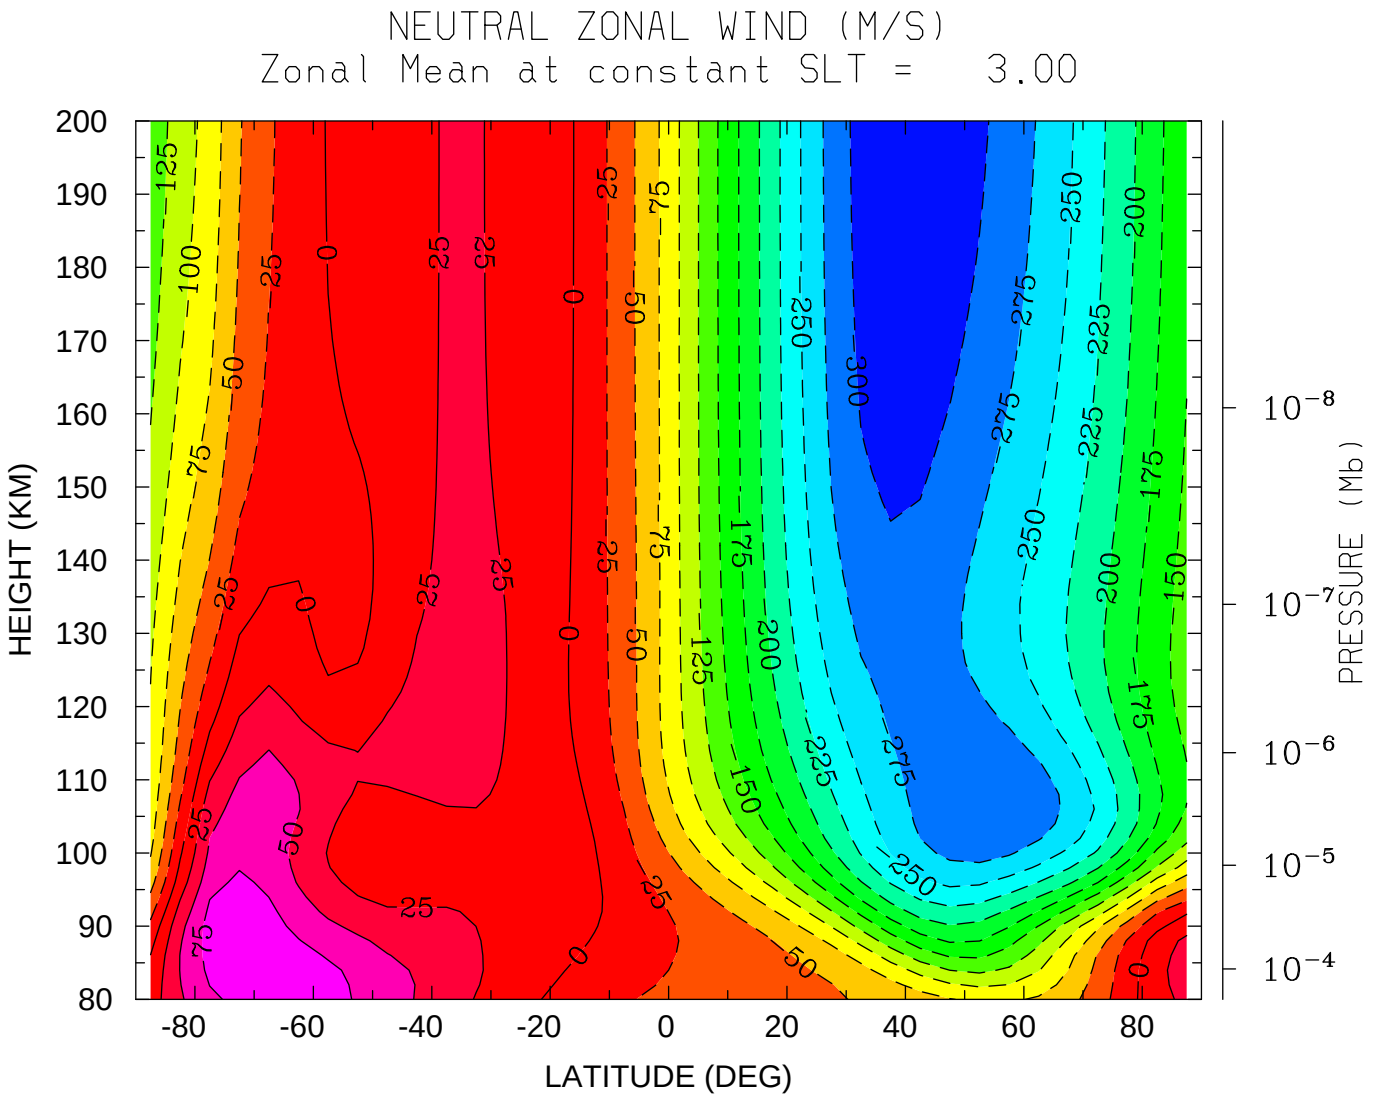

MIN,MAX= -3.2371E+02 9.3720E+01 INTERVAL= 2.5000E+01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

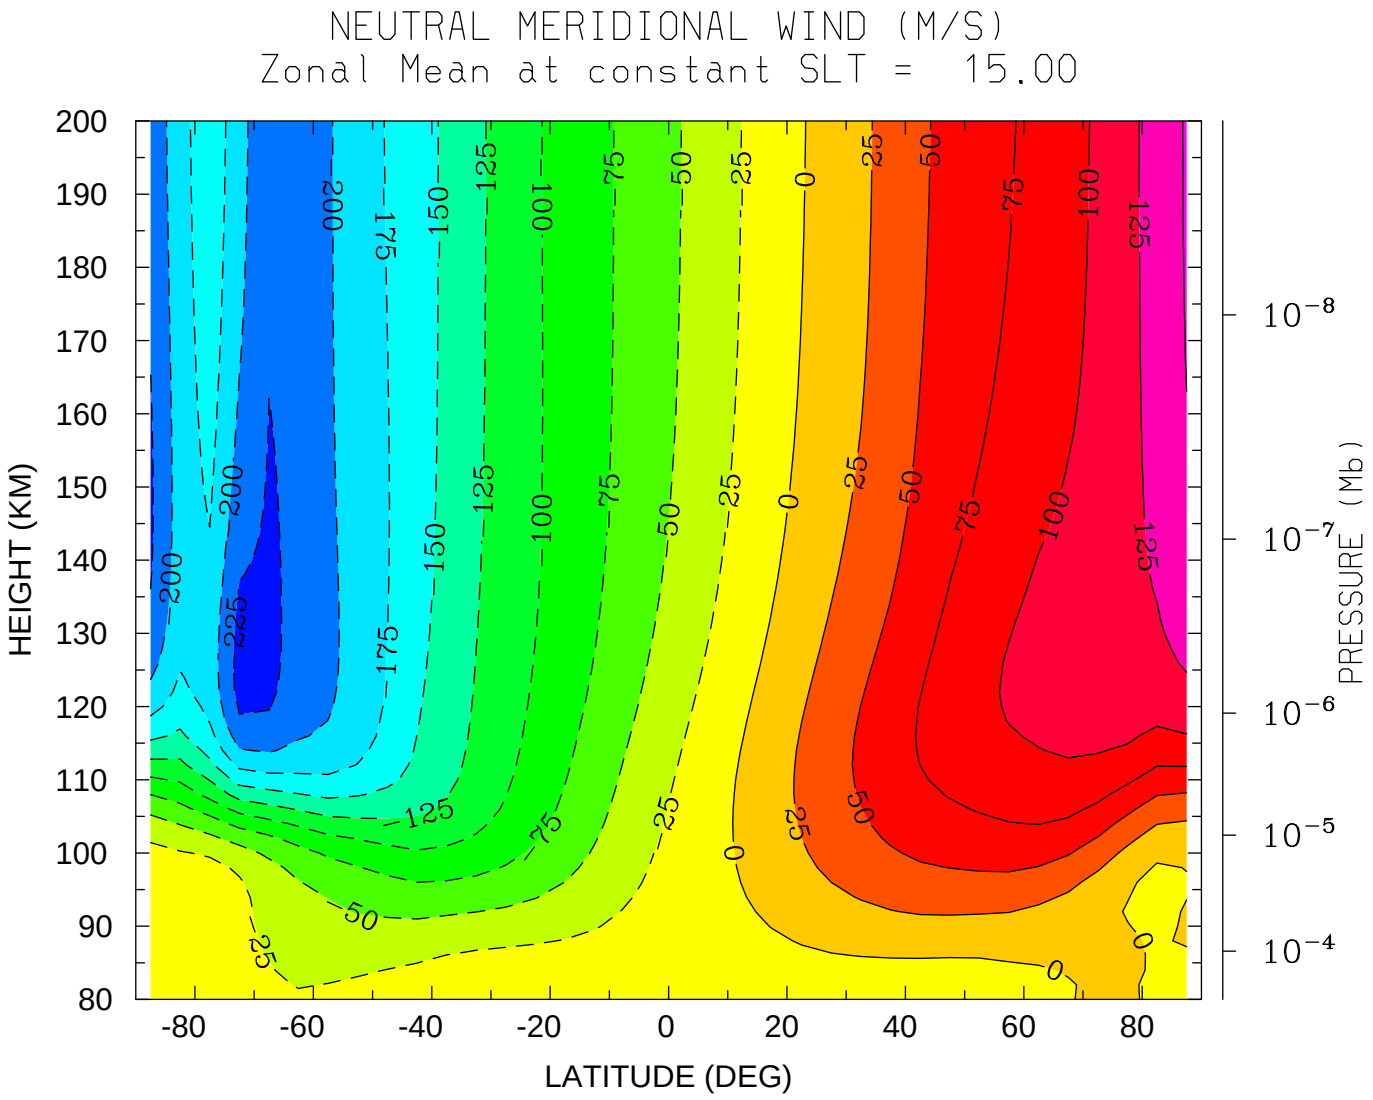

MIN,MAX= -2.3470E+02 1.5258E+02 INTERVAL= 2.5000E+01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

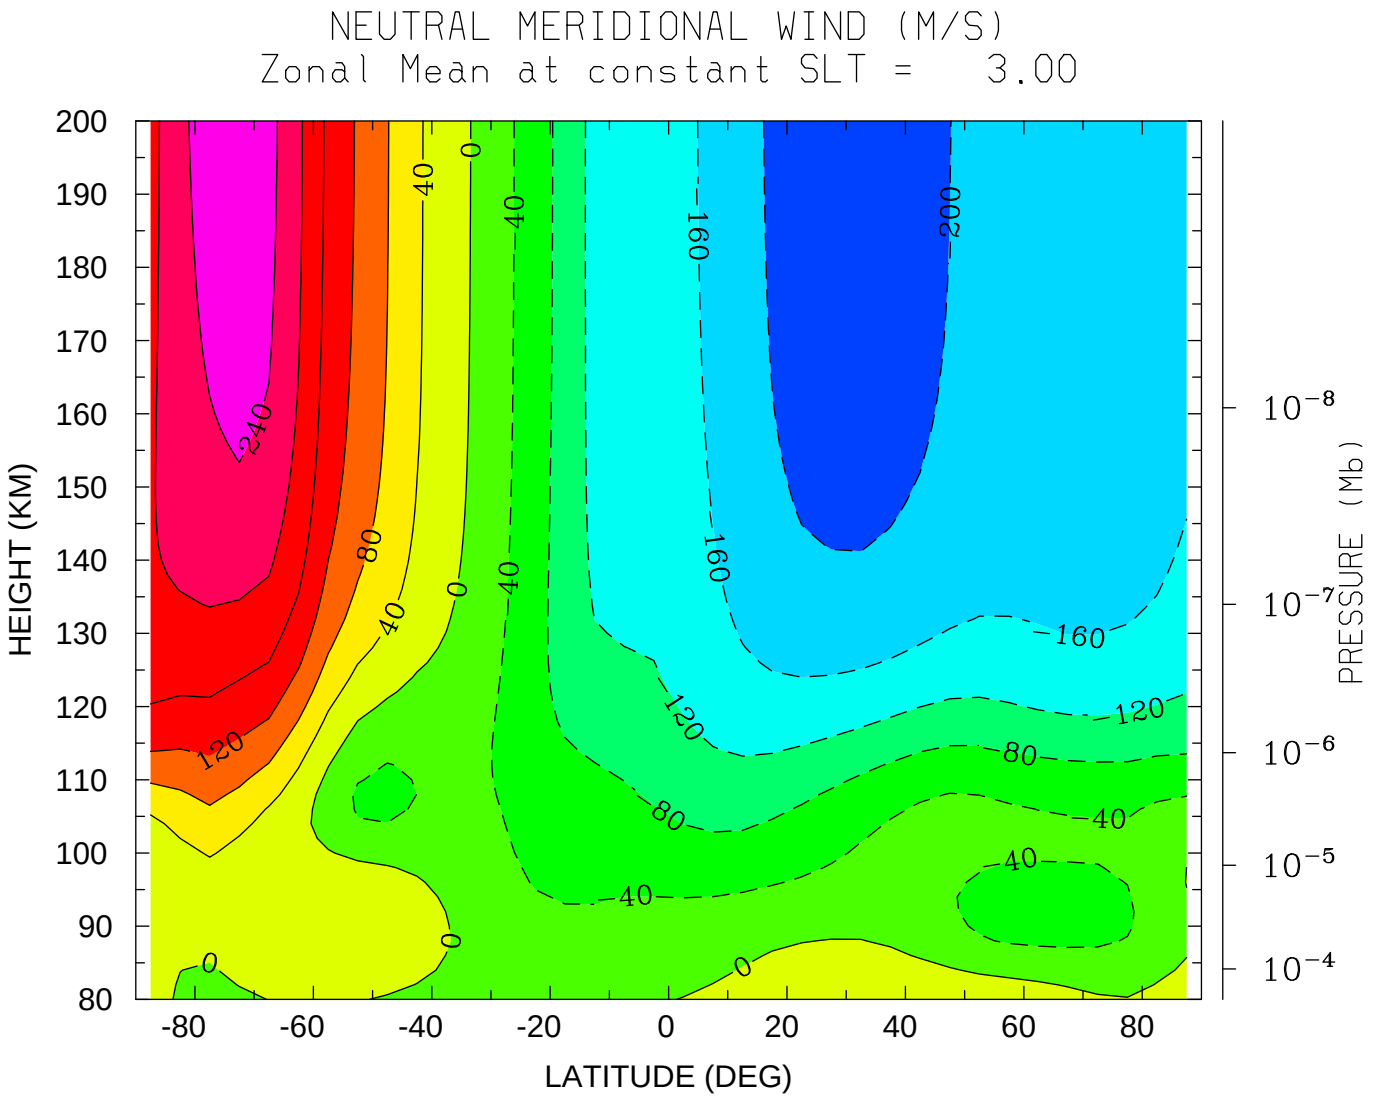

MIN,MAX= -2.2505E+02 2.7022E+02 INTERVAL= 4.0000E+01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

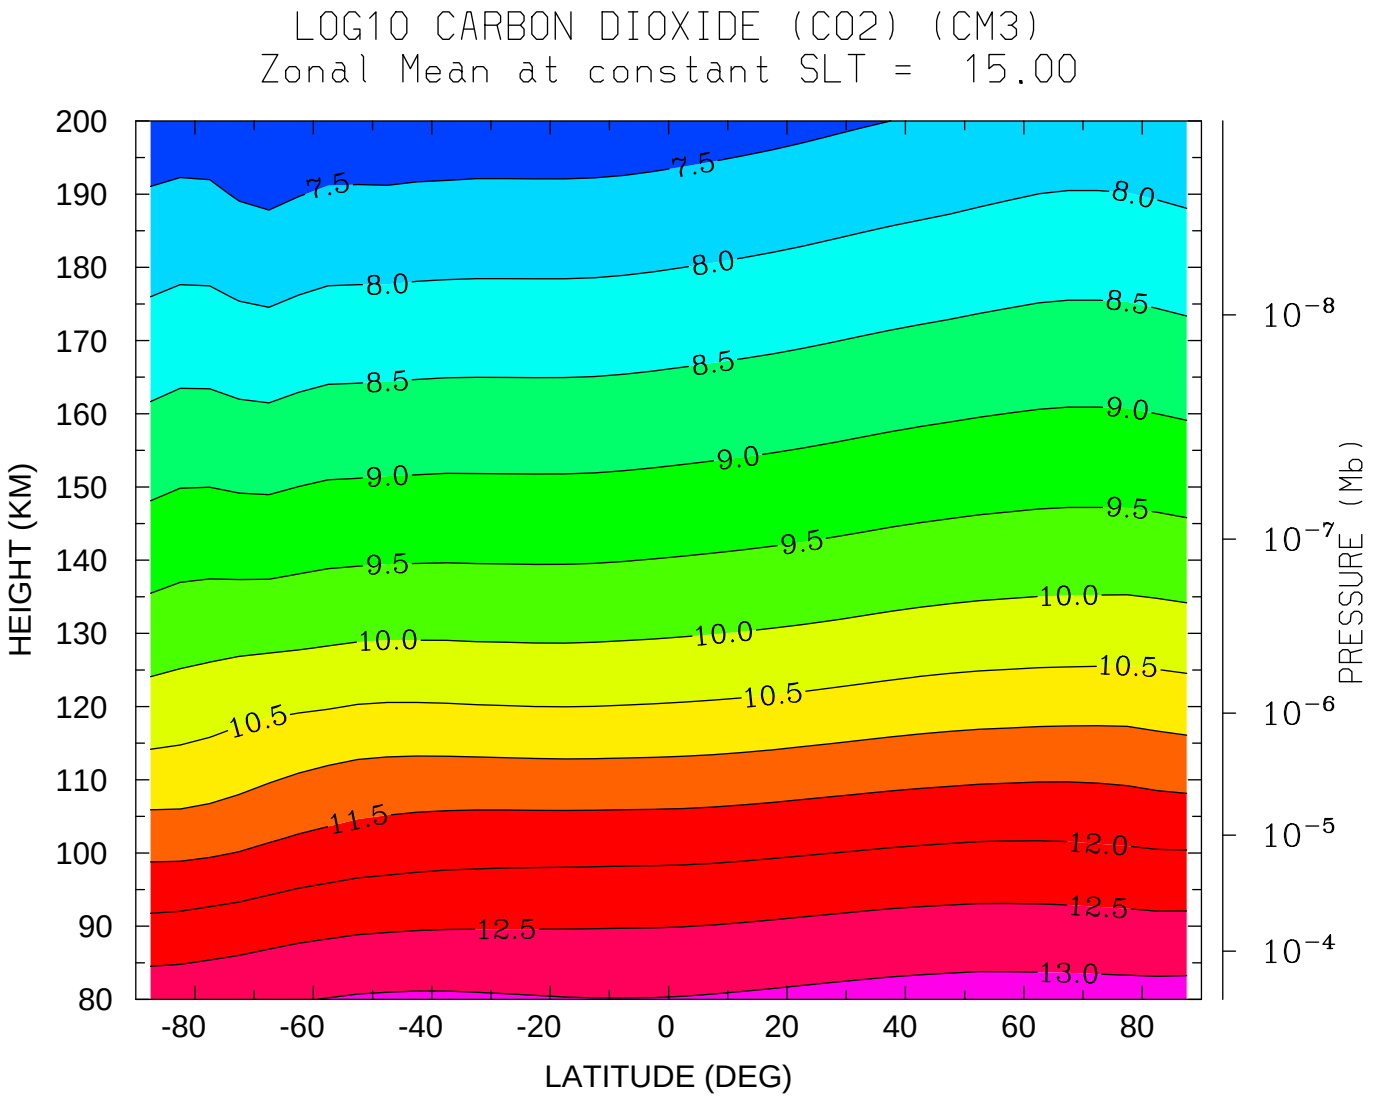

MIN,MAX= 7.0471E+00 1.3201E+01 INTERVAL= 5.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

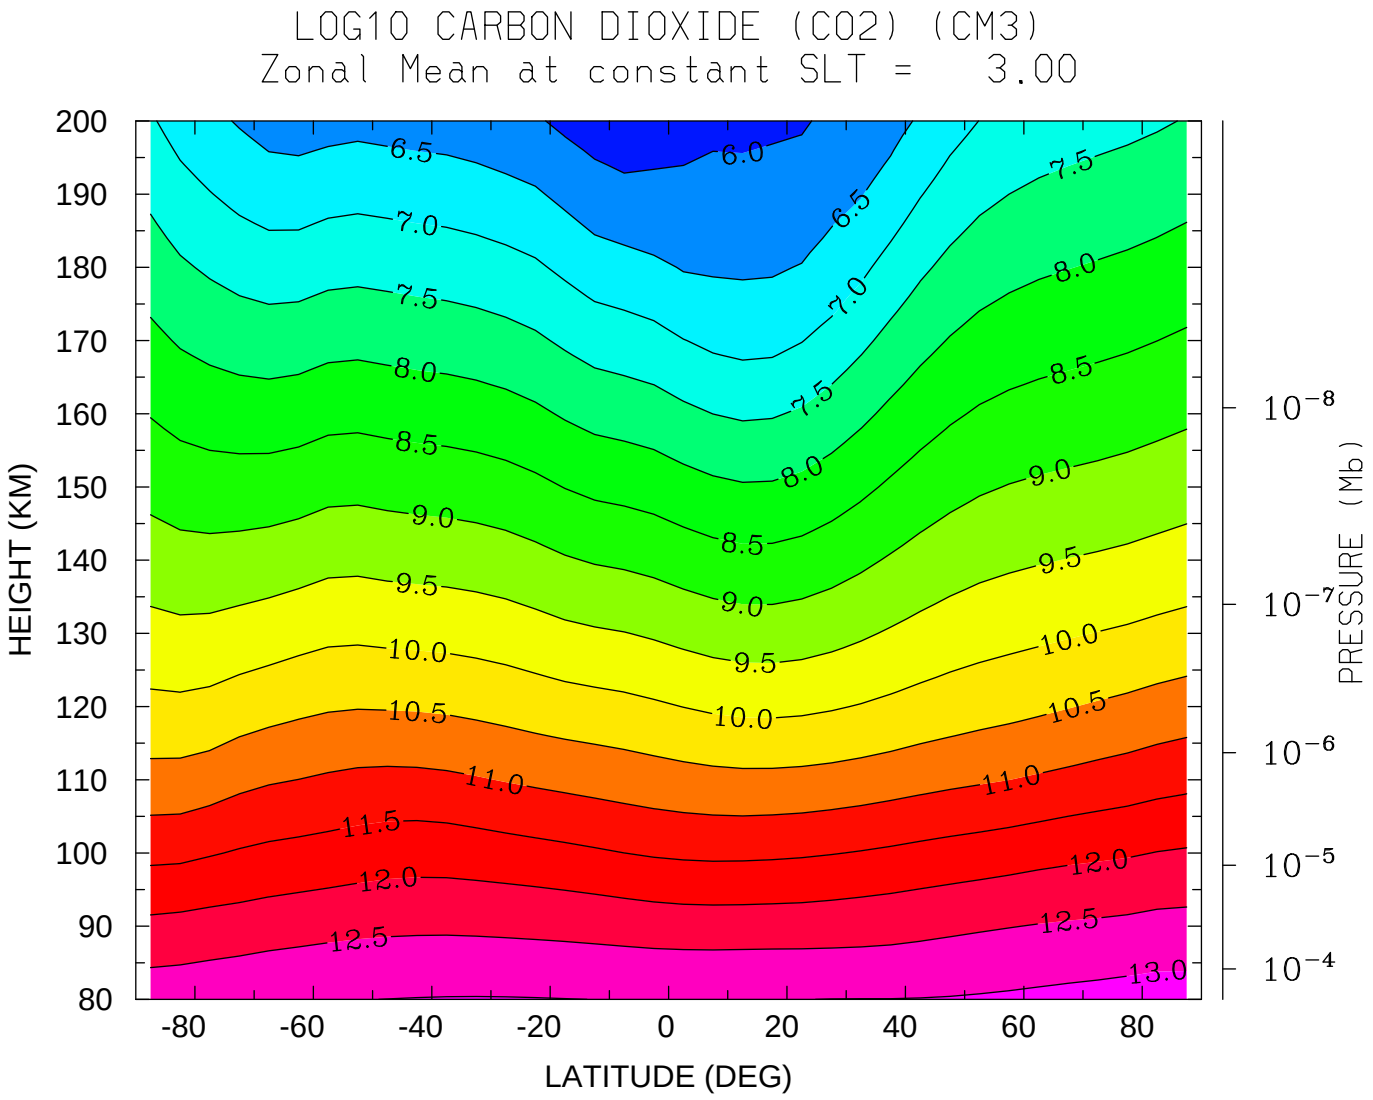

MIN,MAX= 5.7077E+00 1.3203E+01 INTERVAL= 5.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

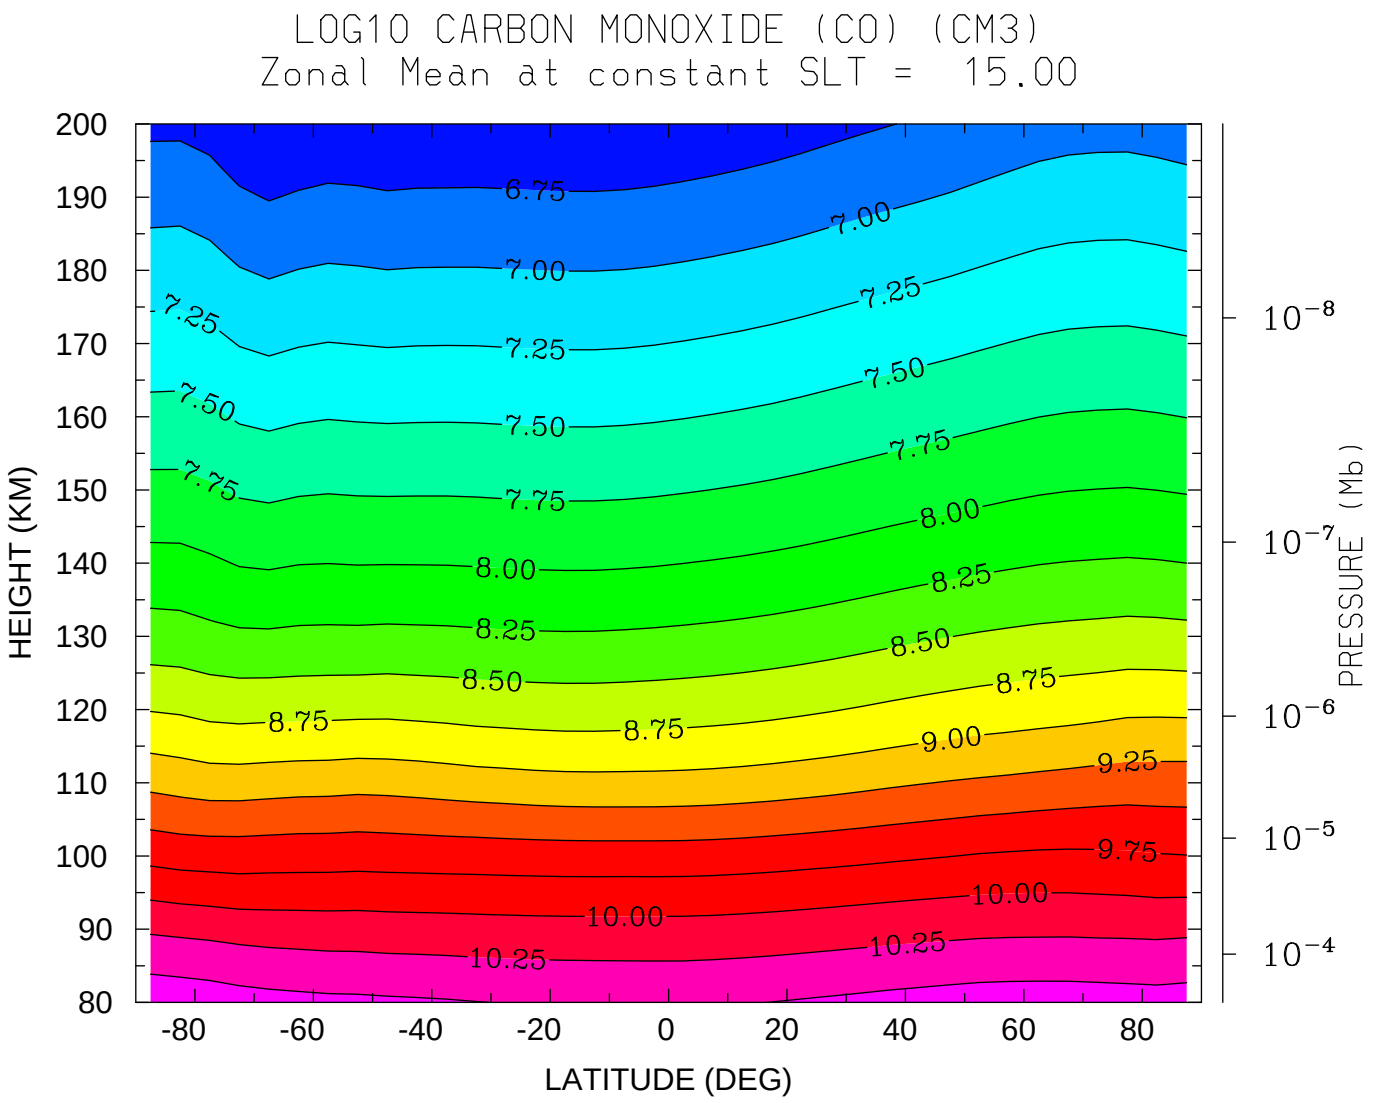

MIN,MAX= 6.5058E+00 1.0646E+01 INTERVAL= 2.5000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

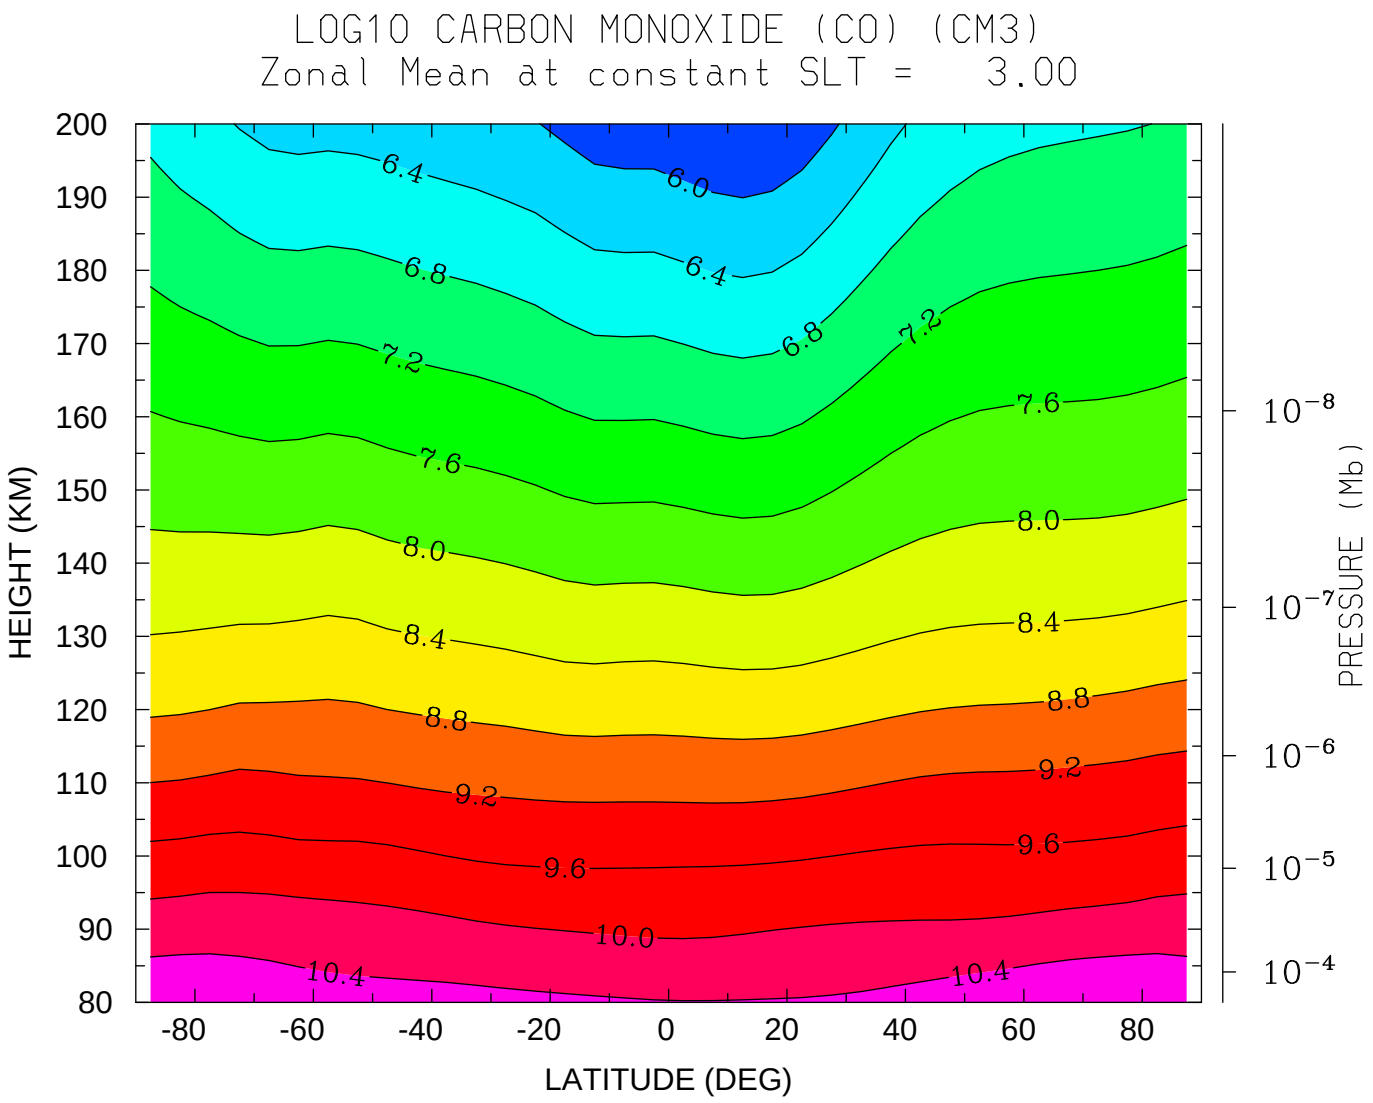

MIN,MAX= 5.6257E+00 1.0682E+01 INTERVAL= 4.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

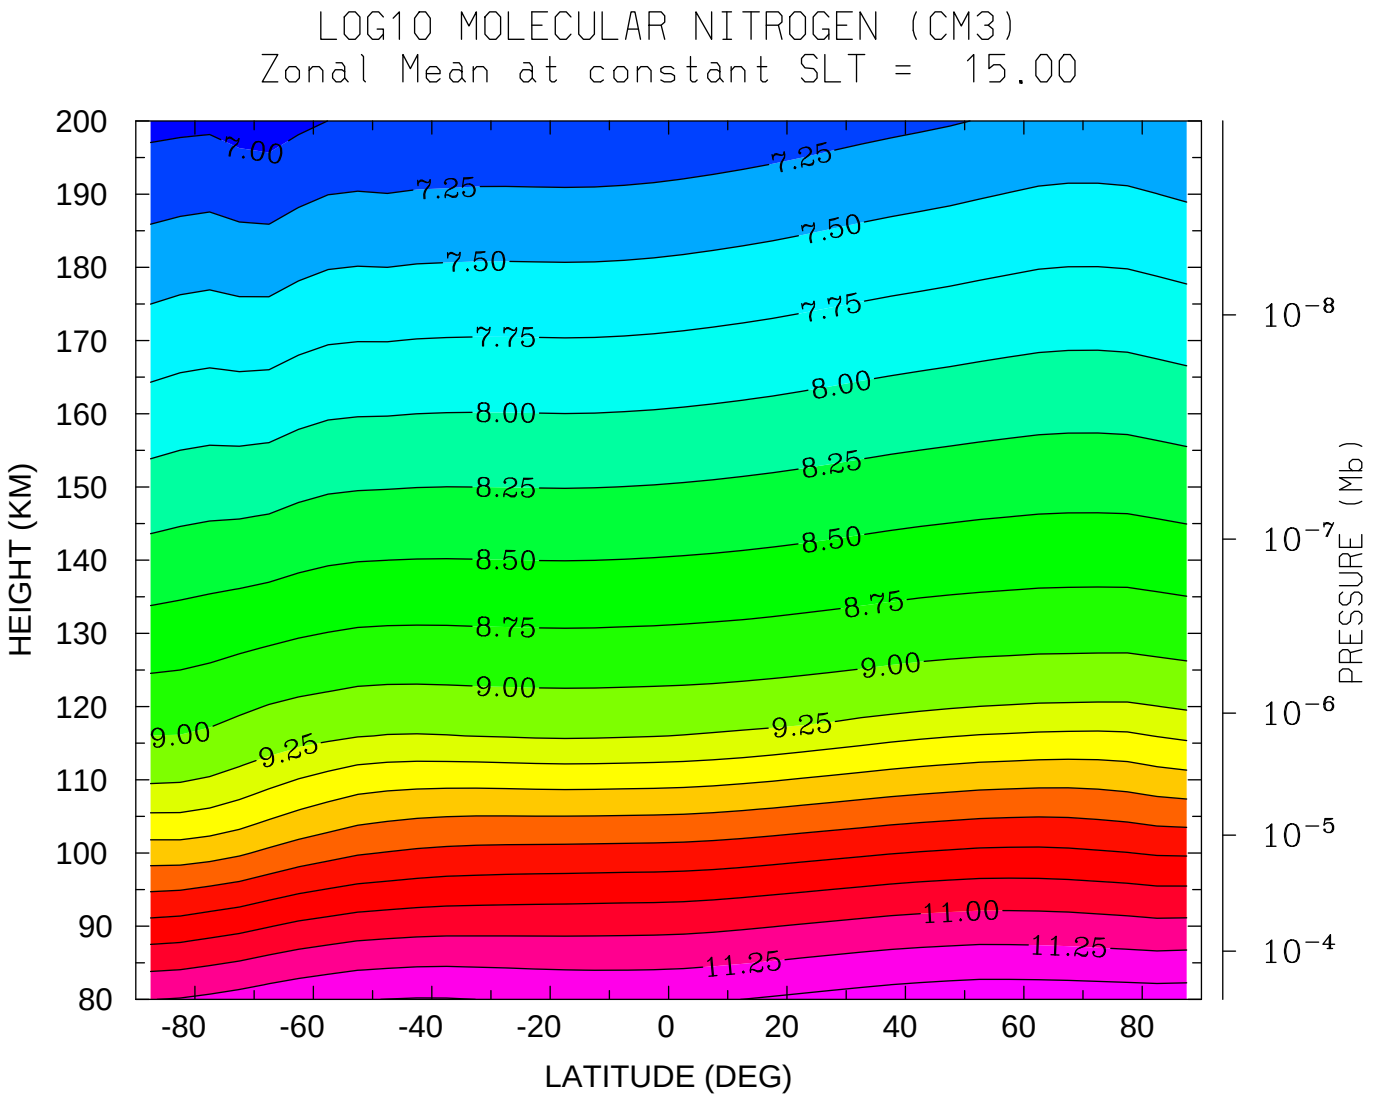

MIN,MAX= 6.8892E+00 1.1646E+01 INTERVAL= 2.5000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

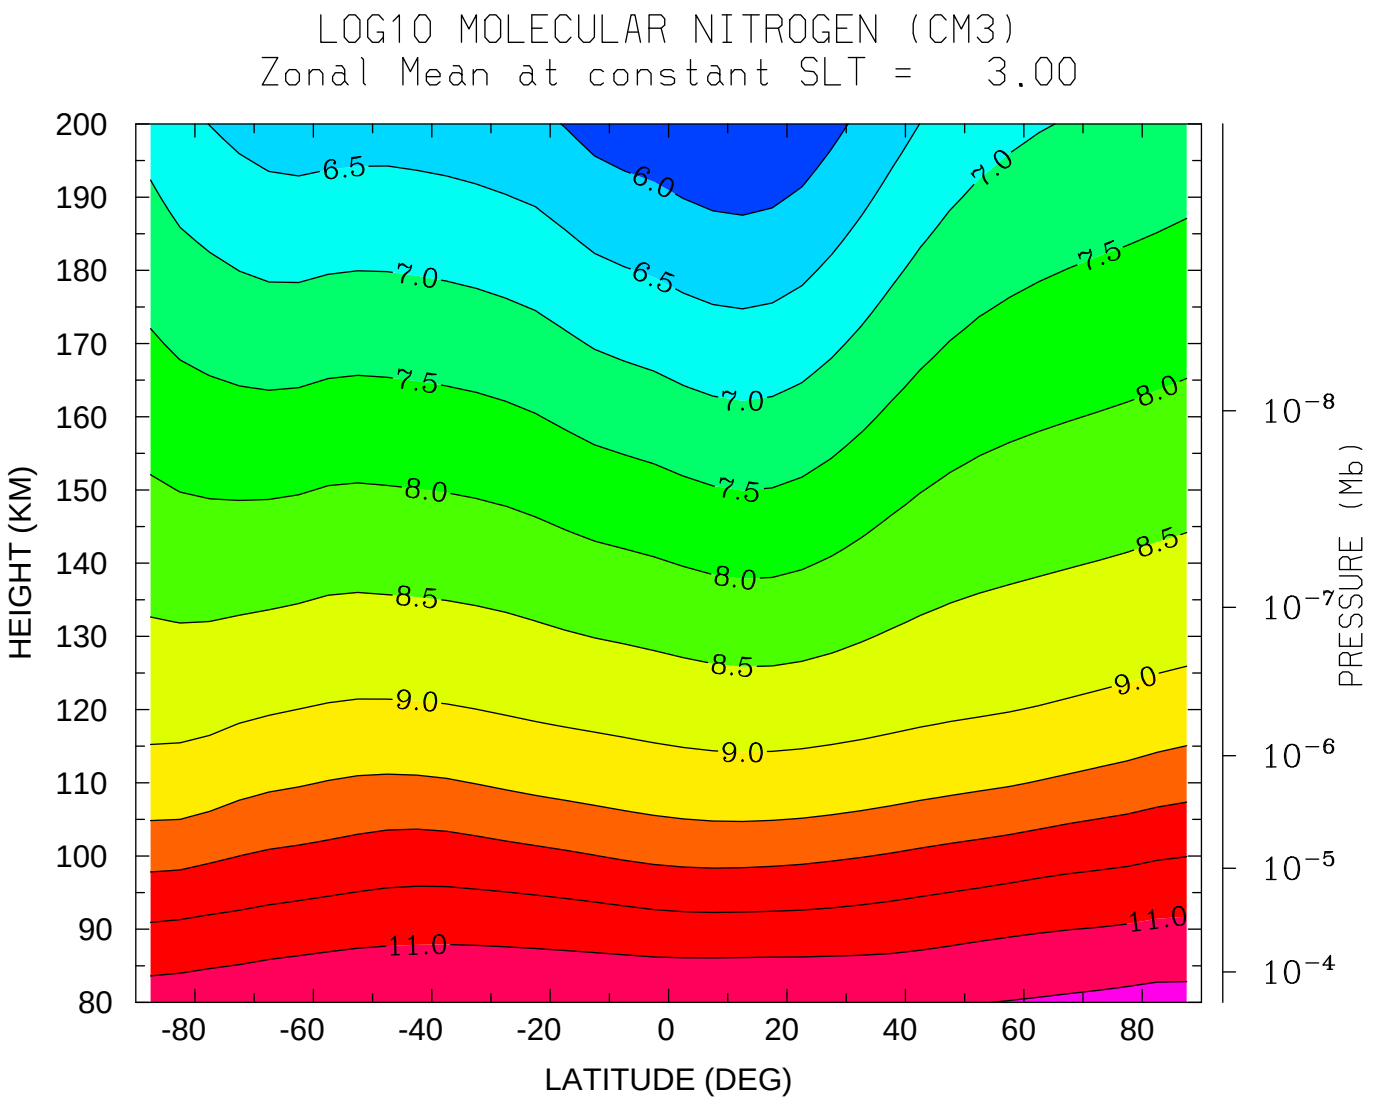

MIN,MAX= 5.5180E+00 1.1648E+01 INTERVAL= 5.0000E-01
Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0
30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

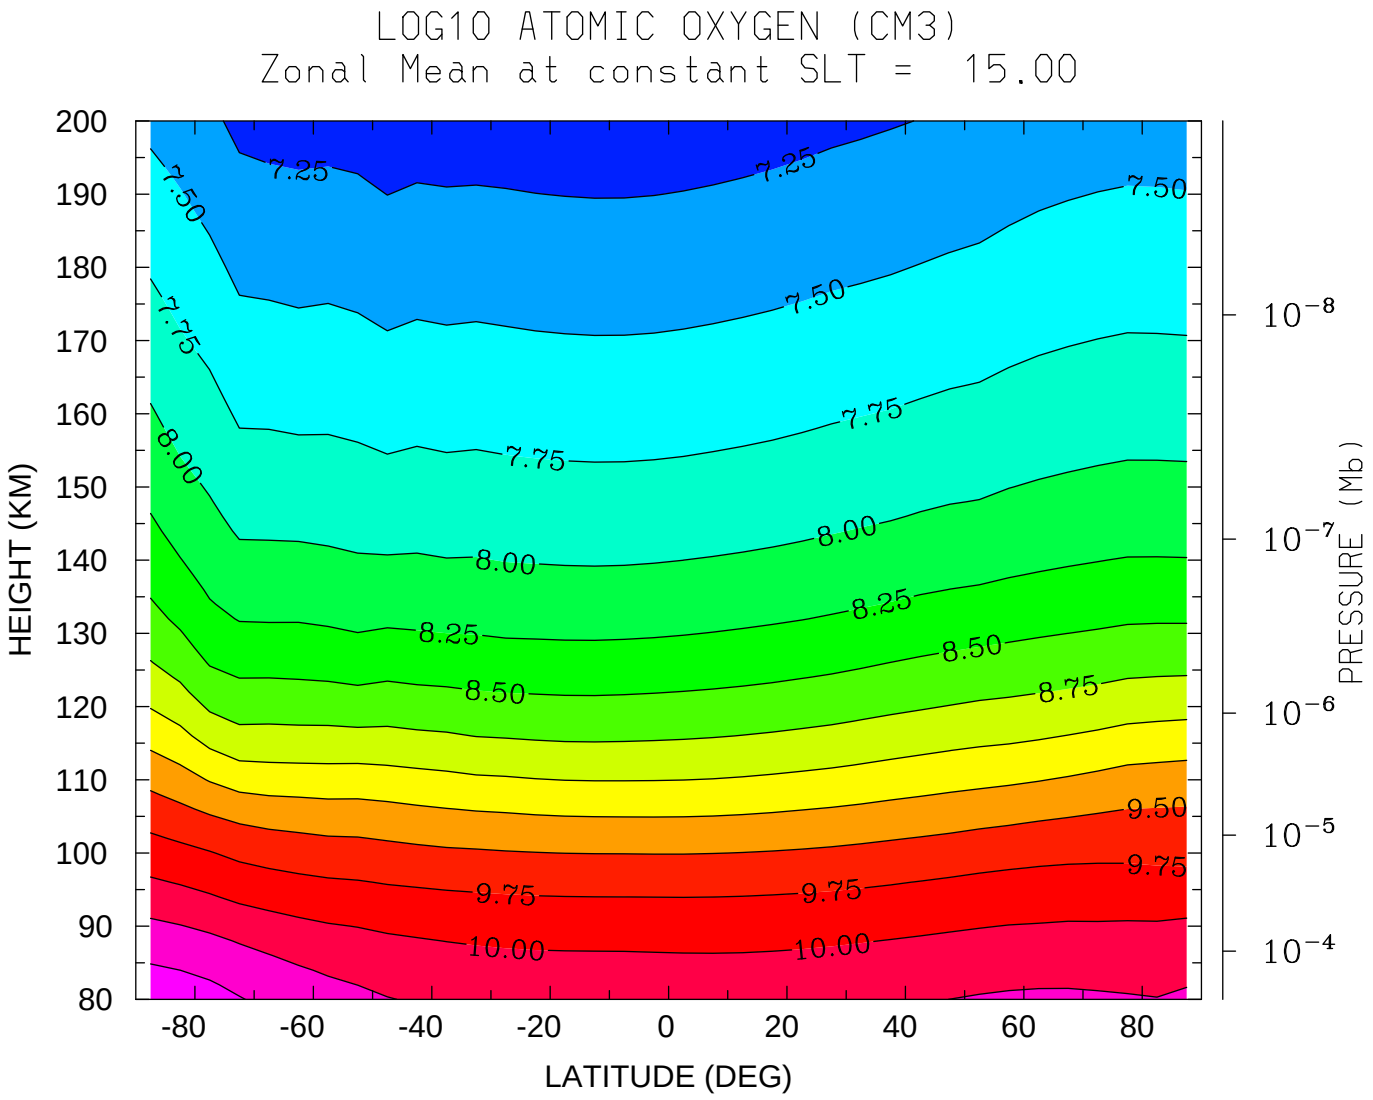

MIN,MAX= 7.1129E+00 1.0646E+01 INTERVAL= 2.5000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

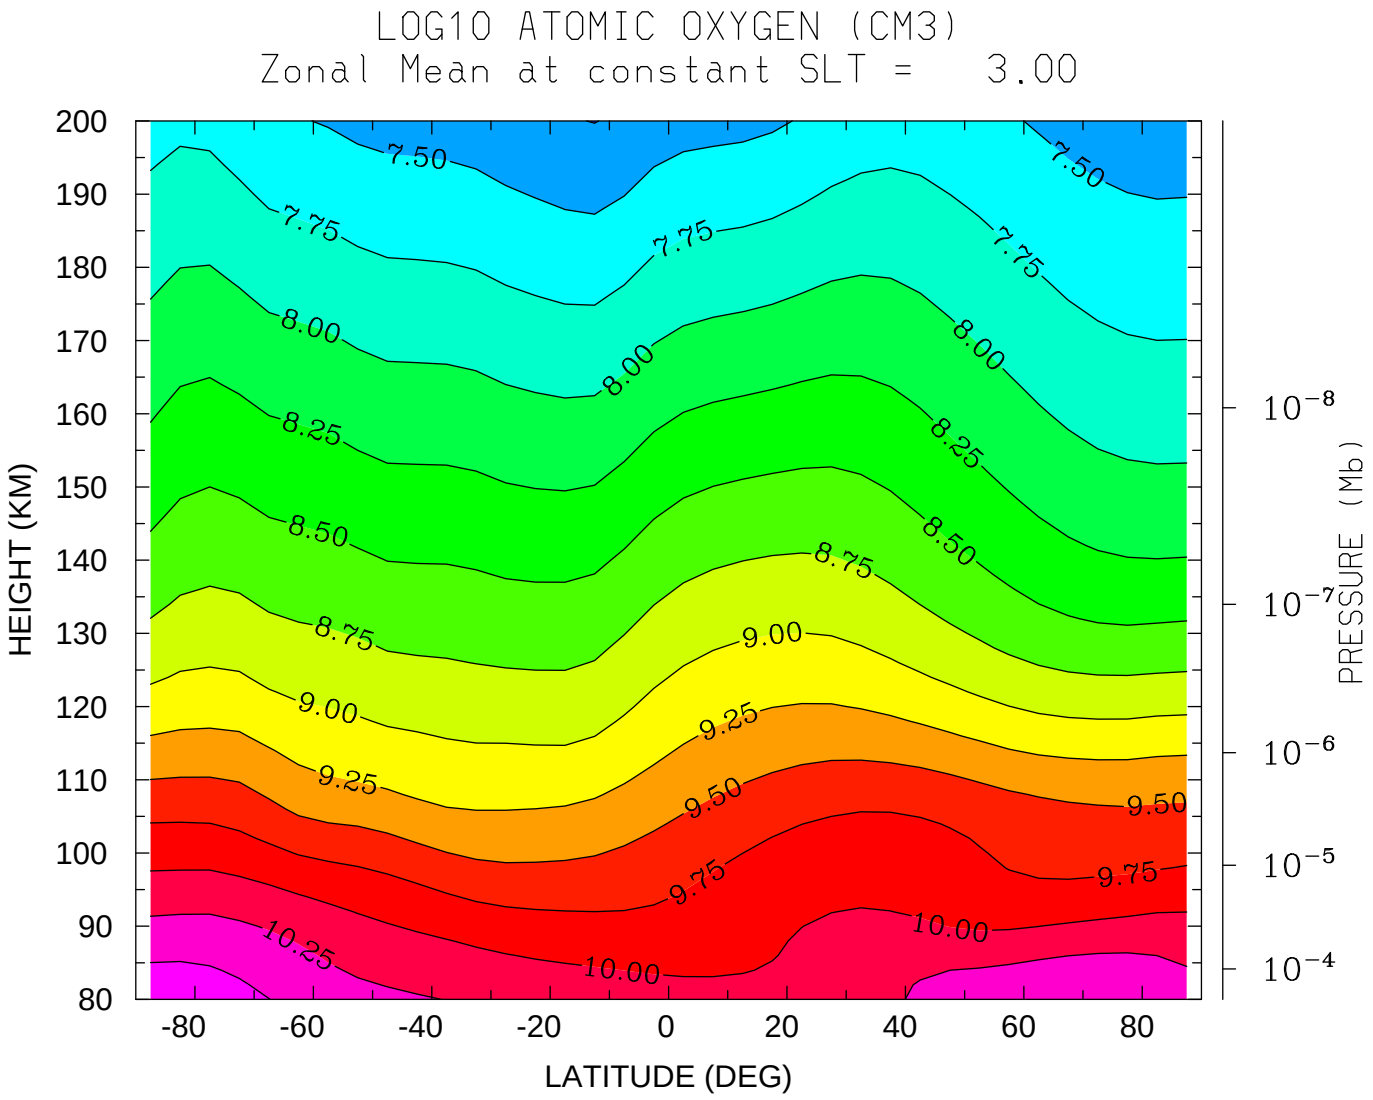

MIN,MAX= 7.2439E+00 1.0647E+01 INTERVAL= 2.5000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

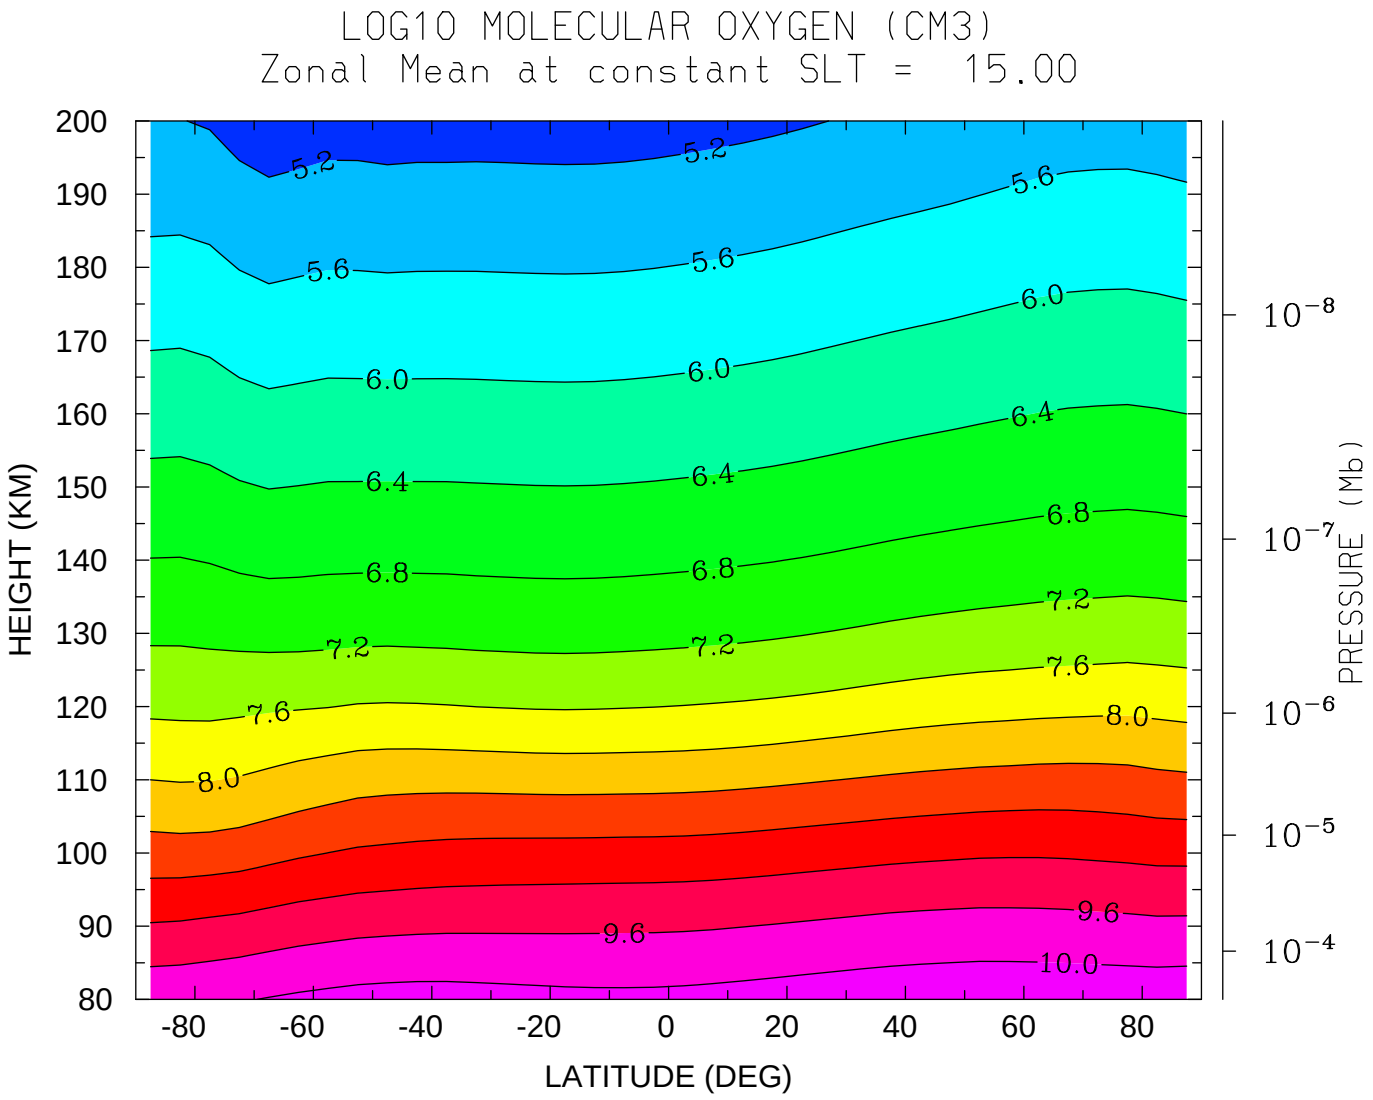

MIN,MAX= 4.9900E+00 1.0279E+01 INTERVAL= 4.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

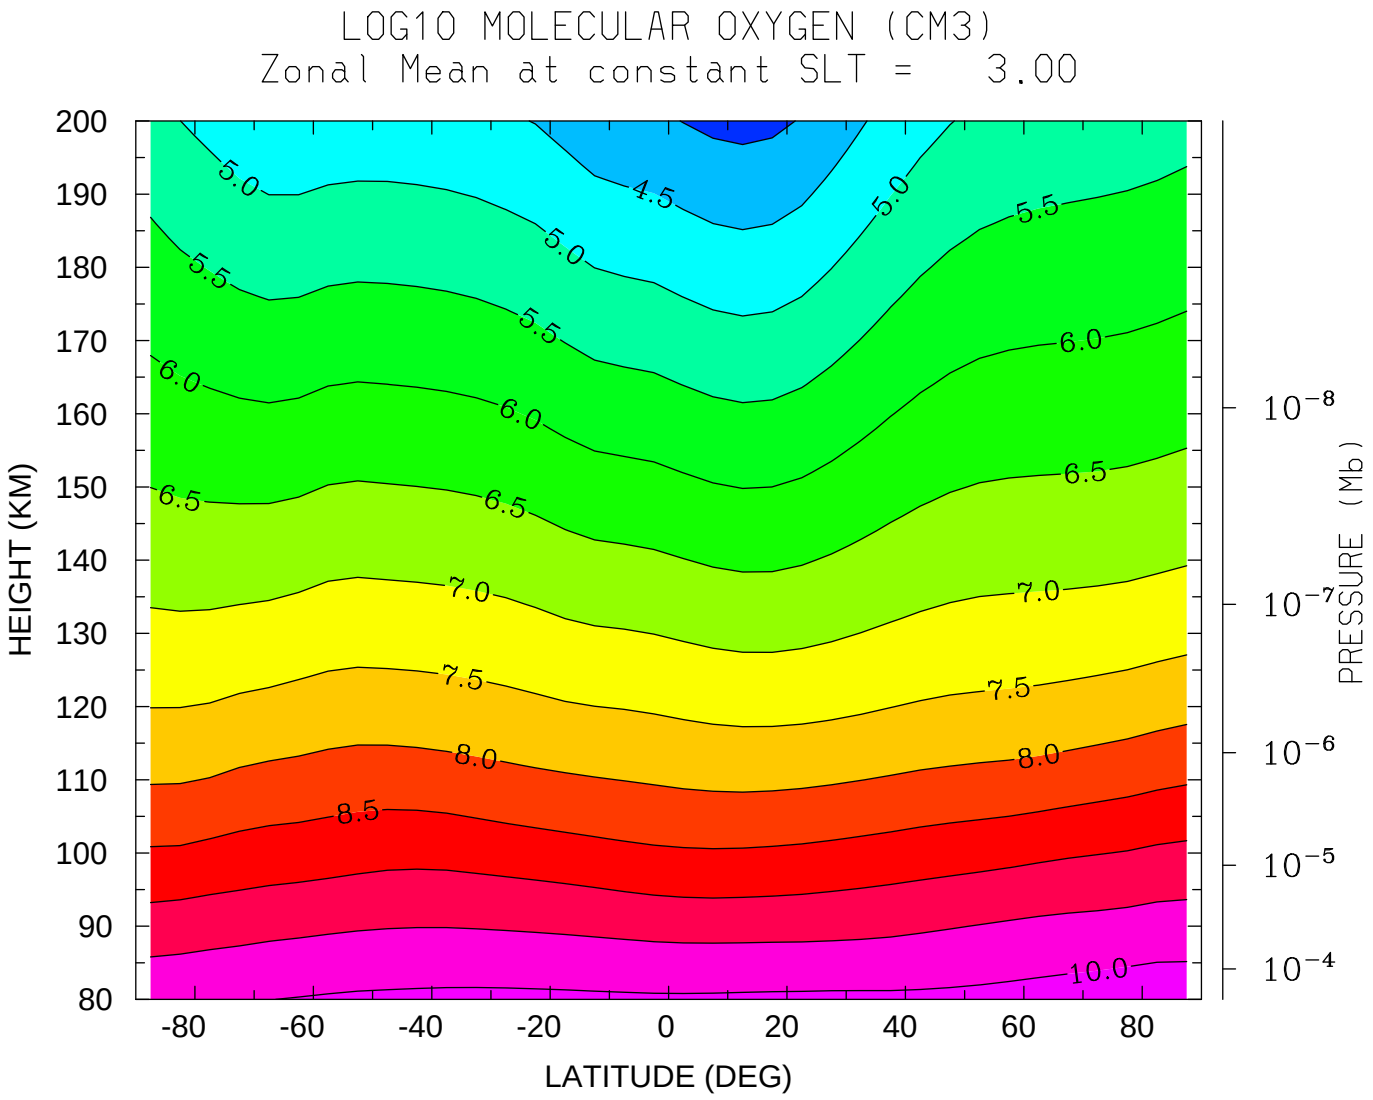

MIN,MAX= 3.8597E+00 1.0281E+01 INTERVAL= 5.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

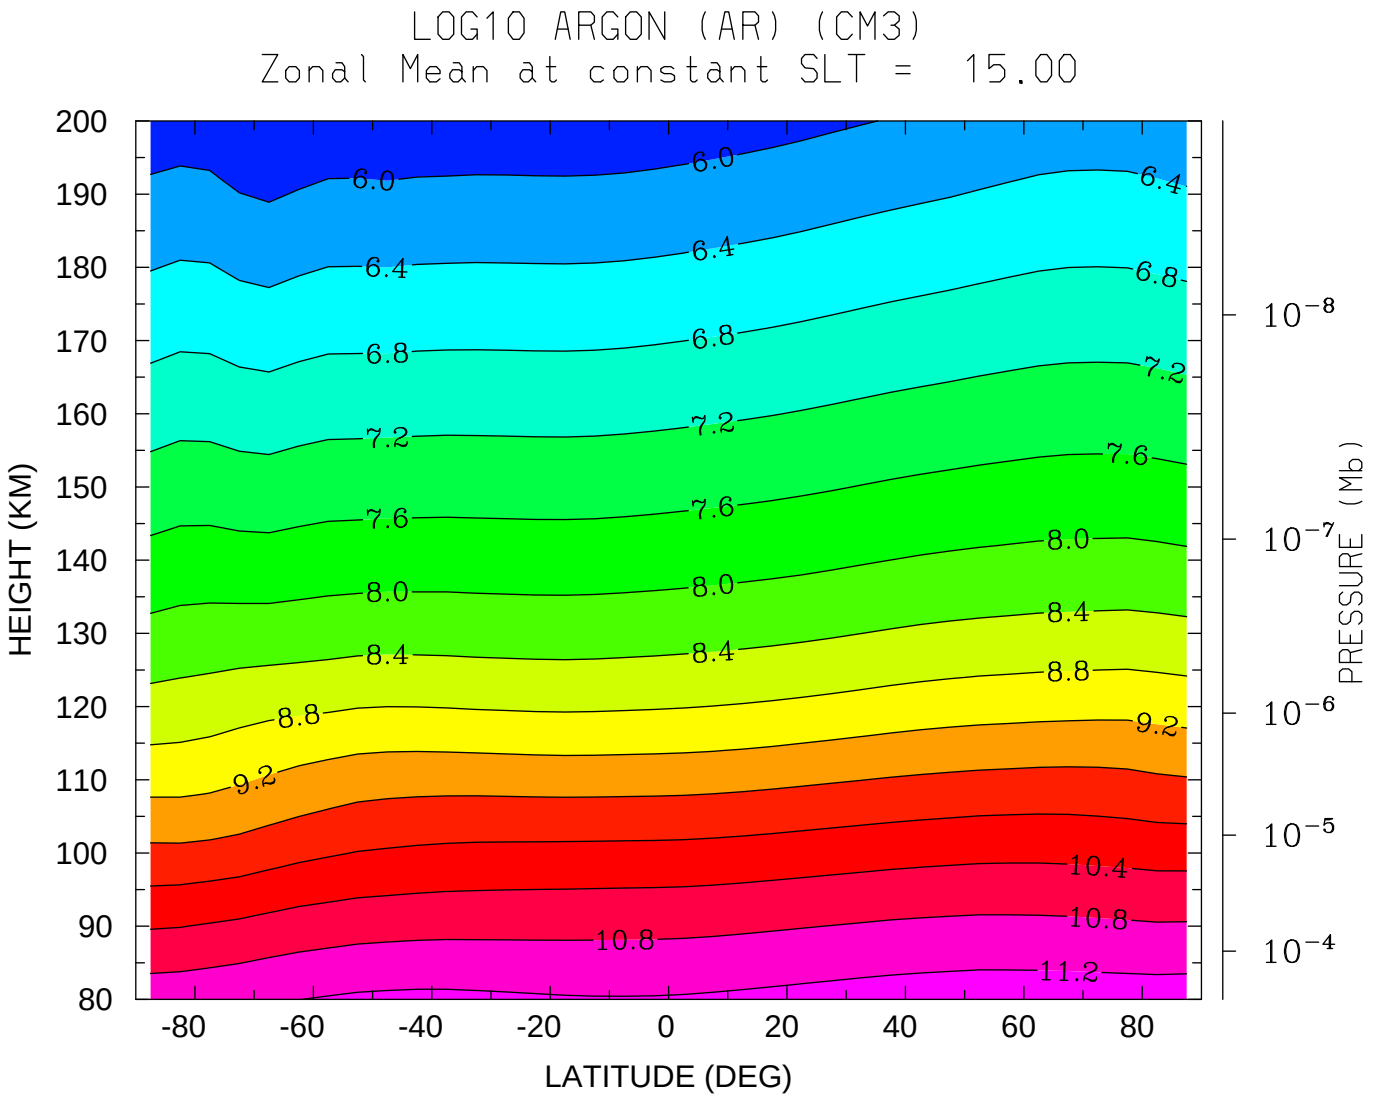

MIN,MAX= 5.6213E+00 1.1413E+01 INTERVAL= 4.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

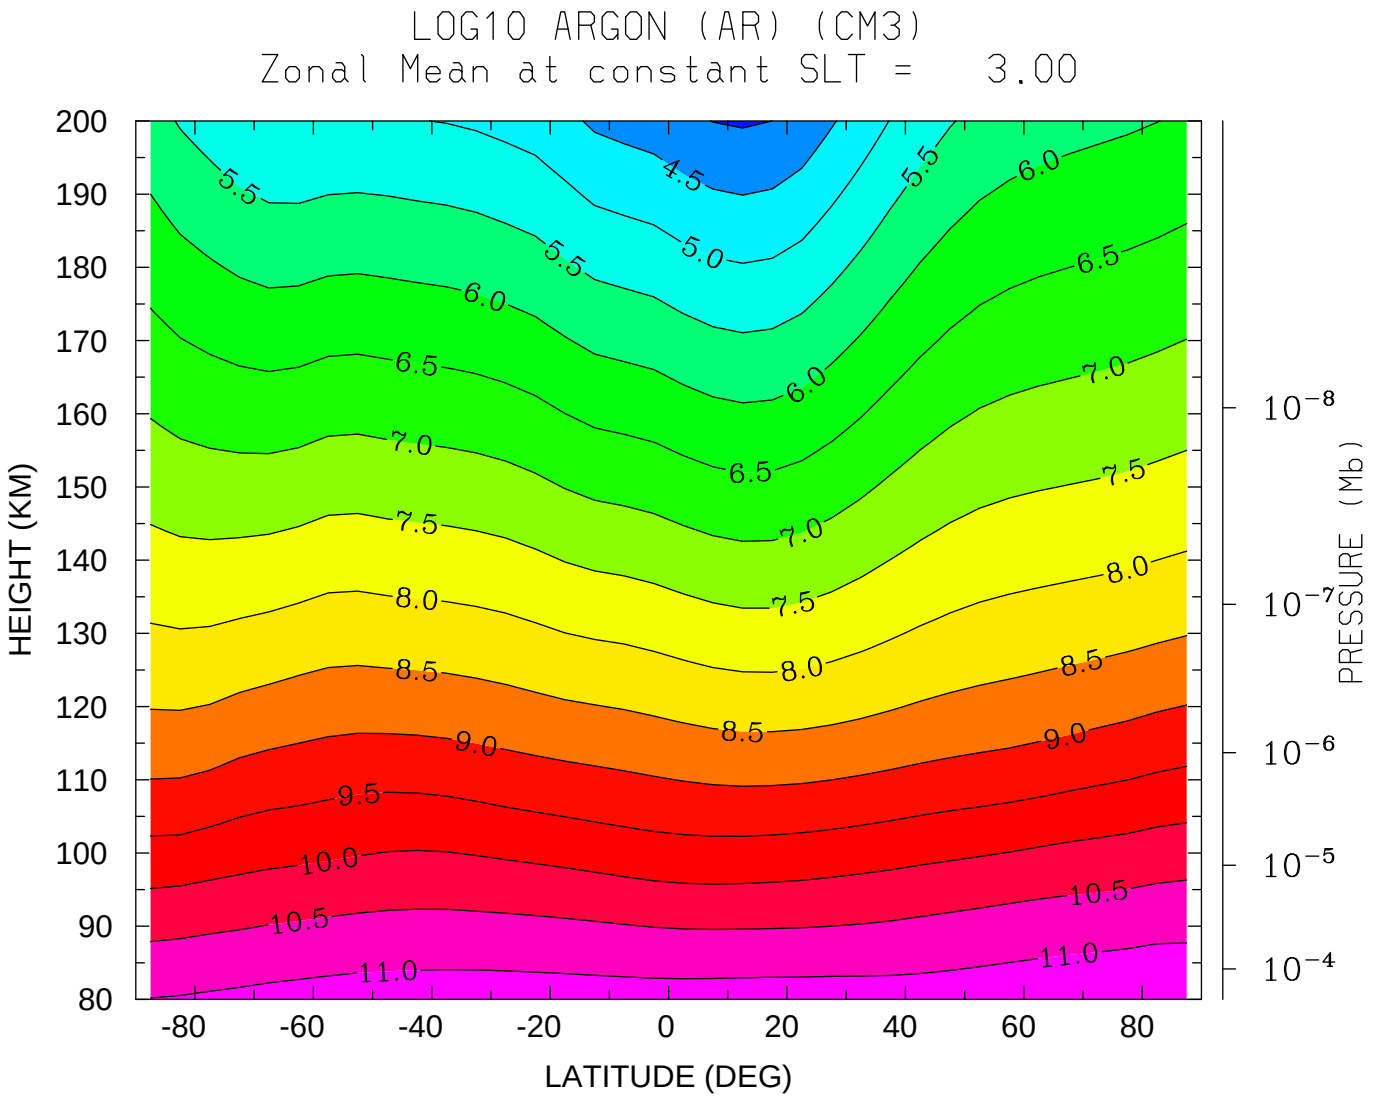

MIN,MAX= 3.9460E+00 1.1415E+01 INTERVAL= 5.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

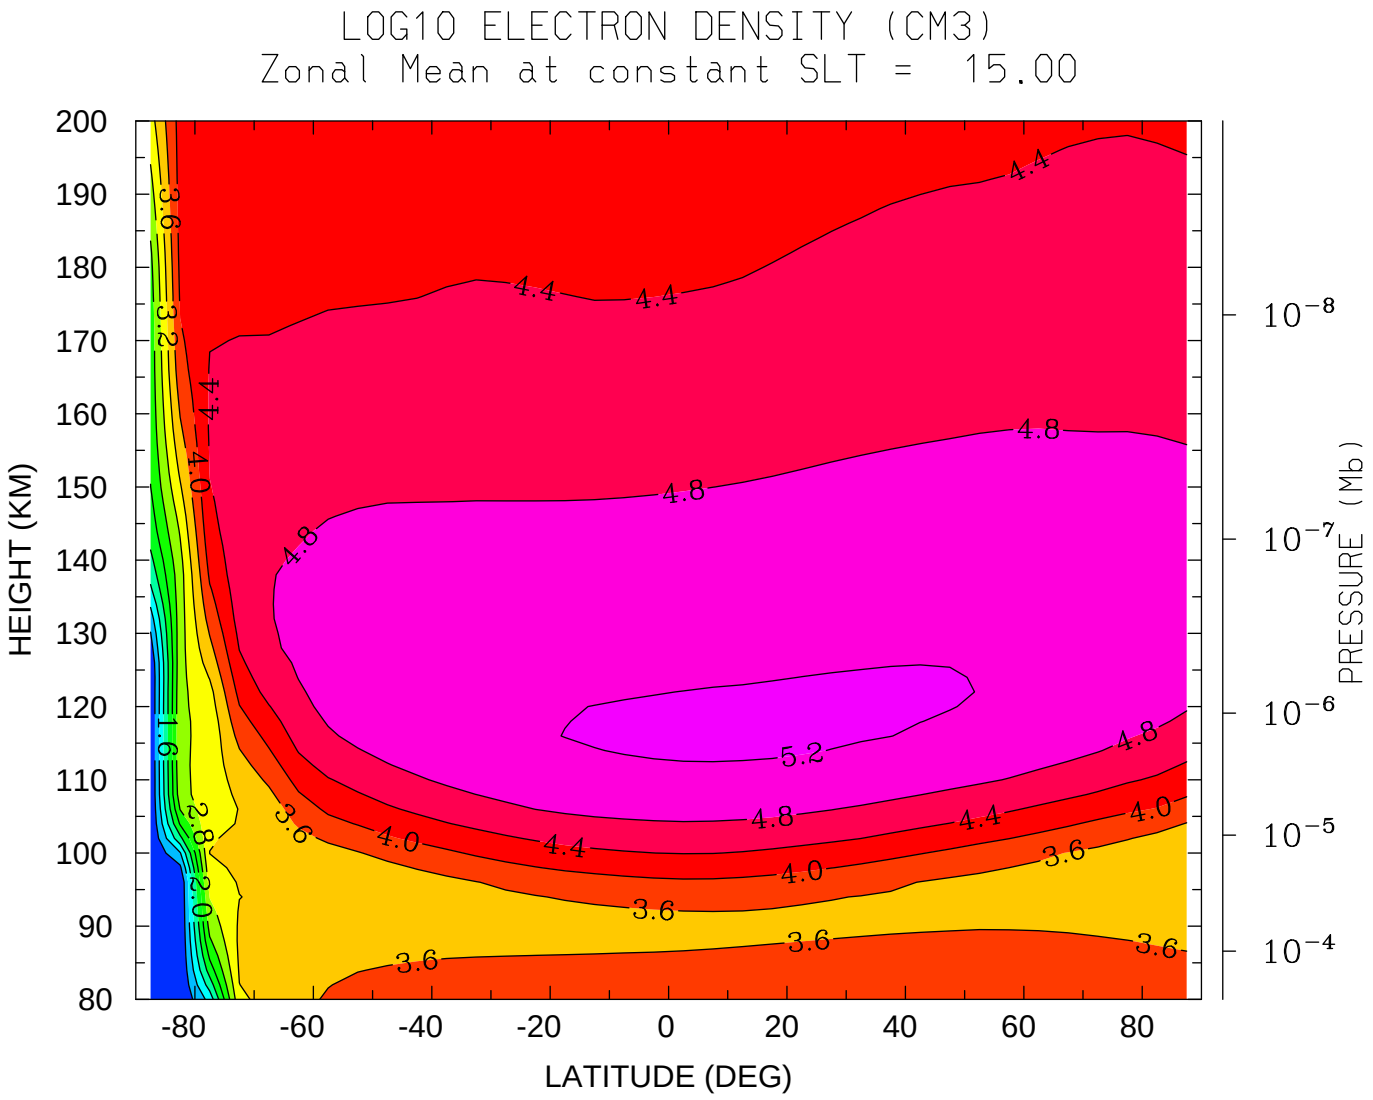

MIN,MAX= 5.1772E-08 5.2469E+00 INTERVAL= 4.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

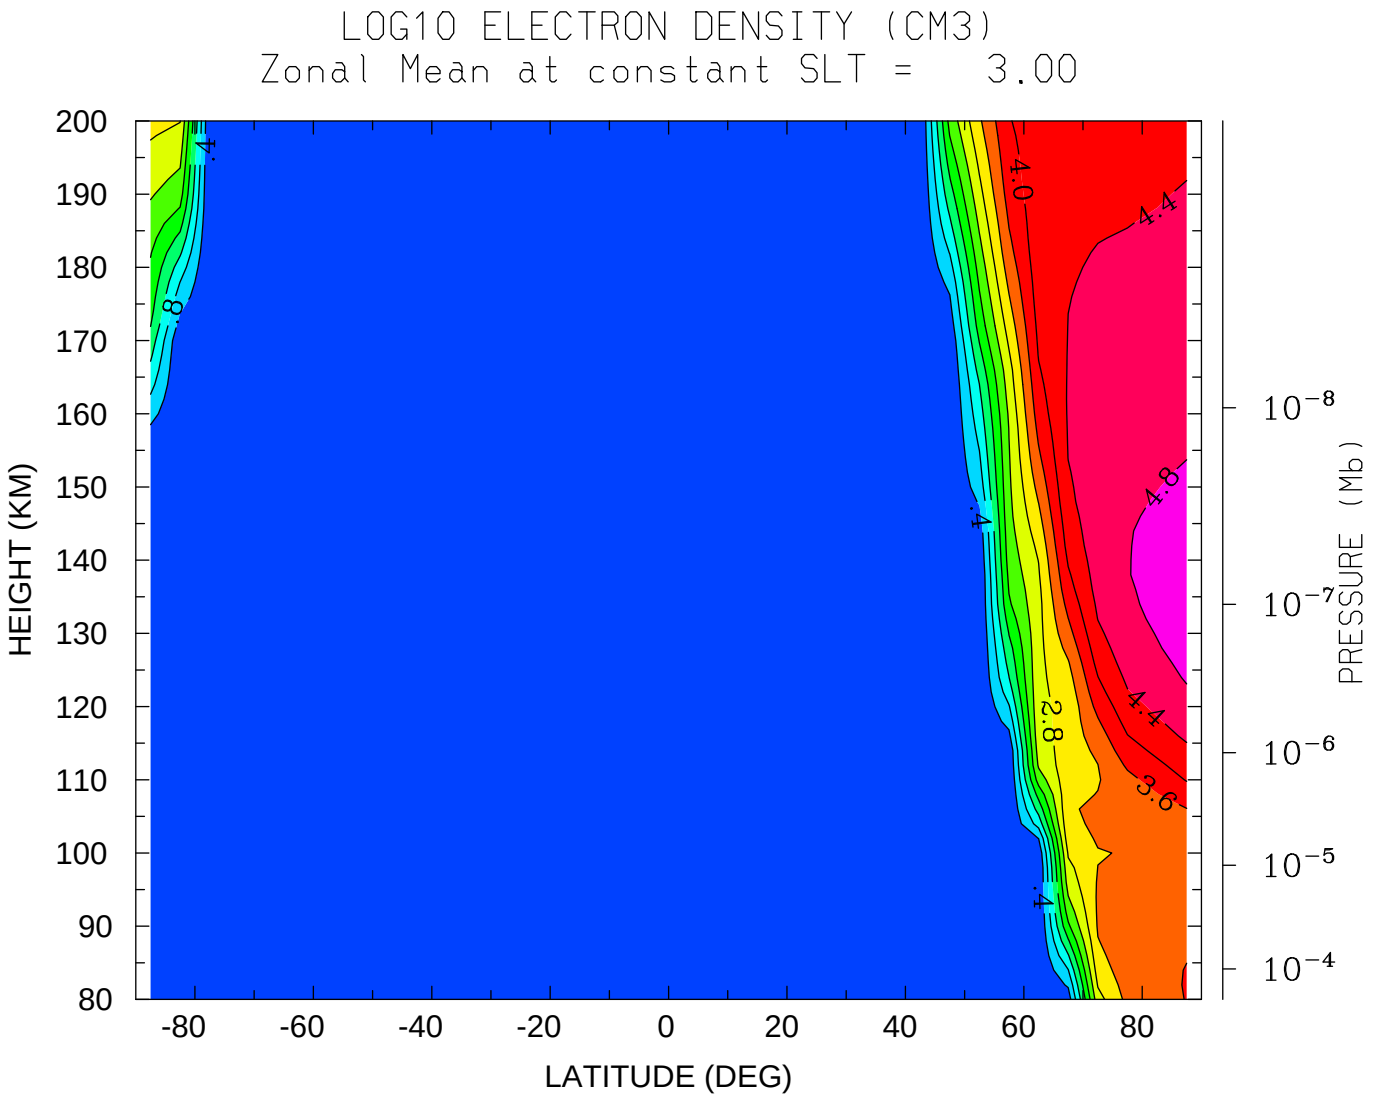

MIN,MAX= 5.1772E-08 4.9547E+00 INTERVAL= 4.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

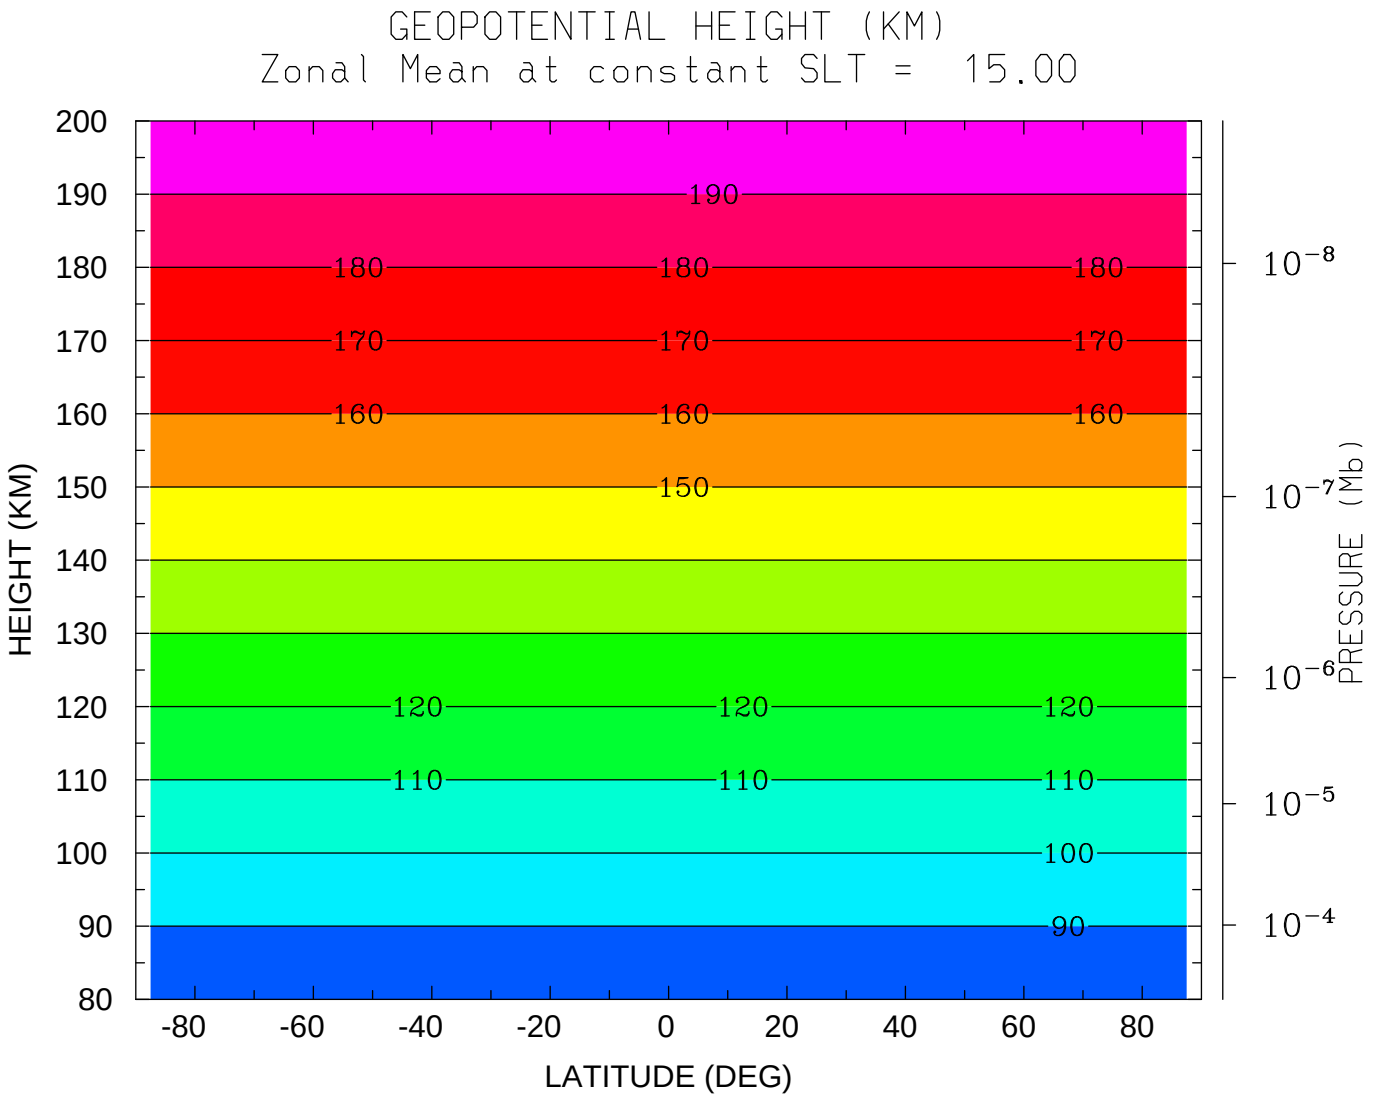

MIN,MAX= 8.0000E+01 2.0000E+02 INTERVAL= 1.0000E+01
Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0
30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

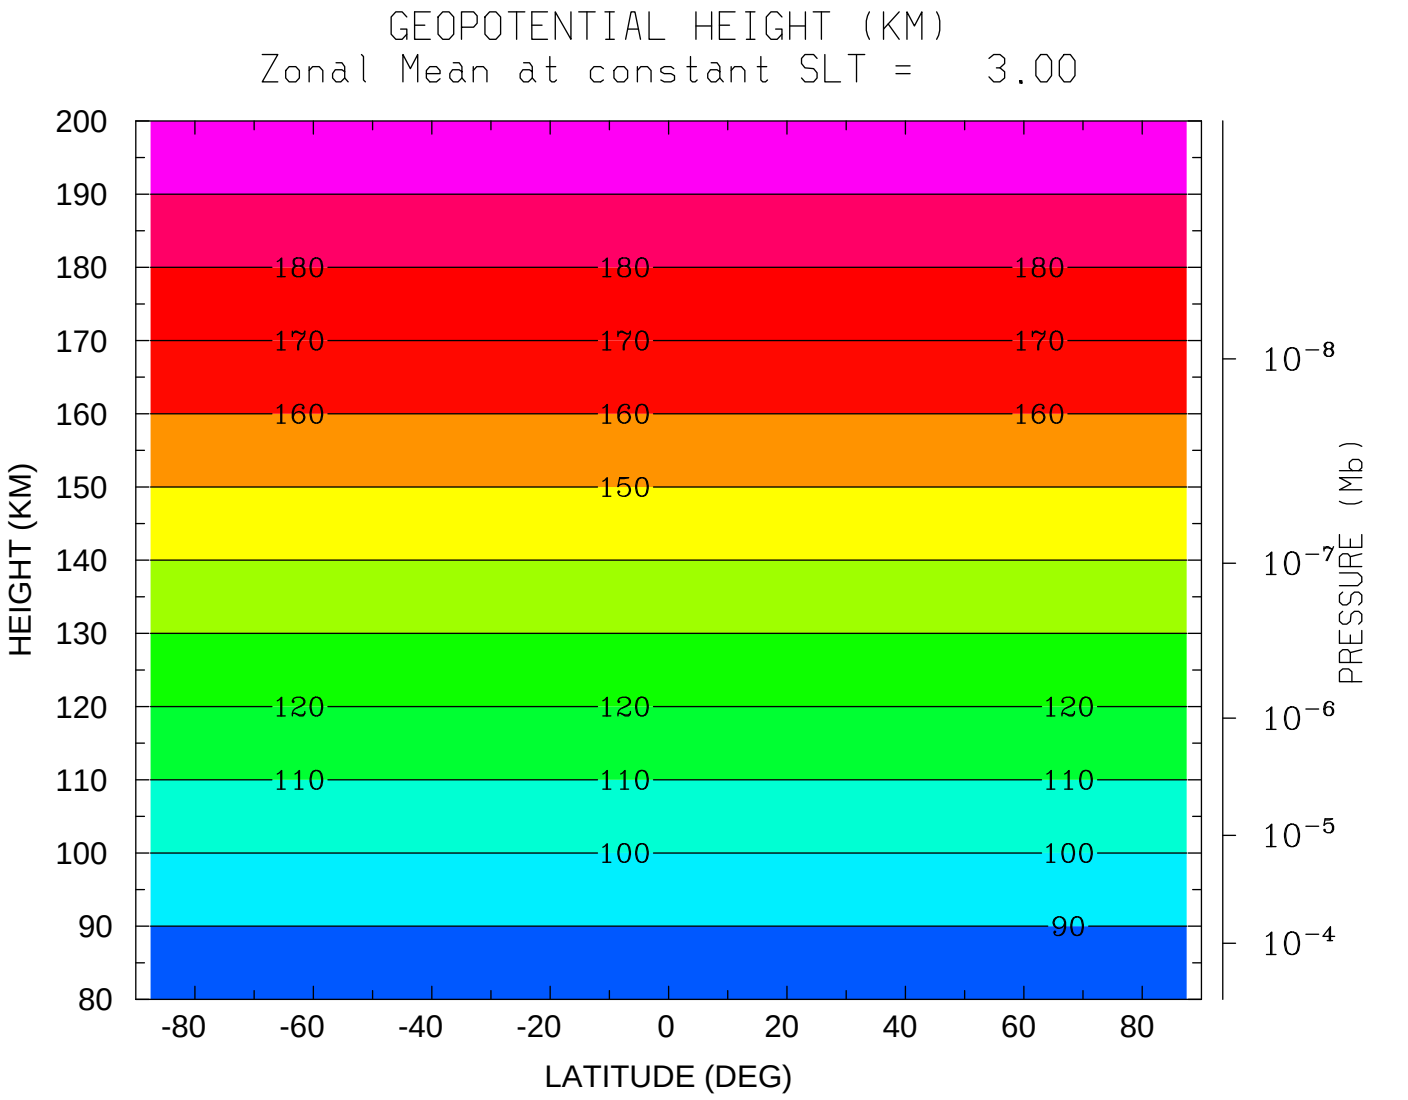

MIN,MAX= 8.0000E+01 2.0000E+02 INTERVAL= 1.0000E+01
Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0
30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS