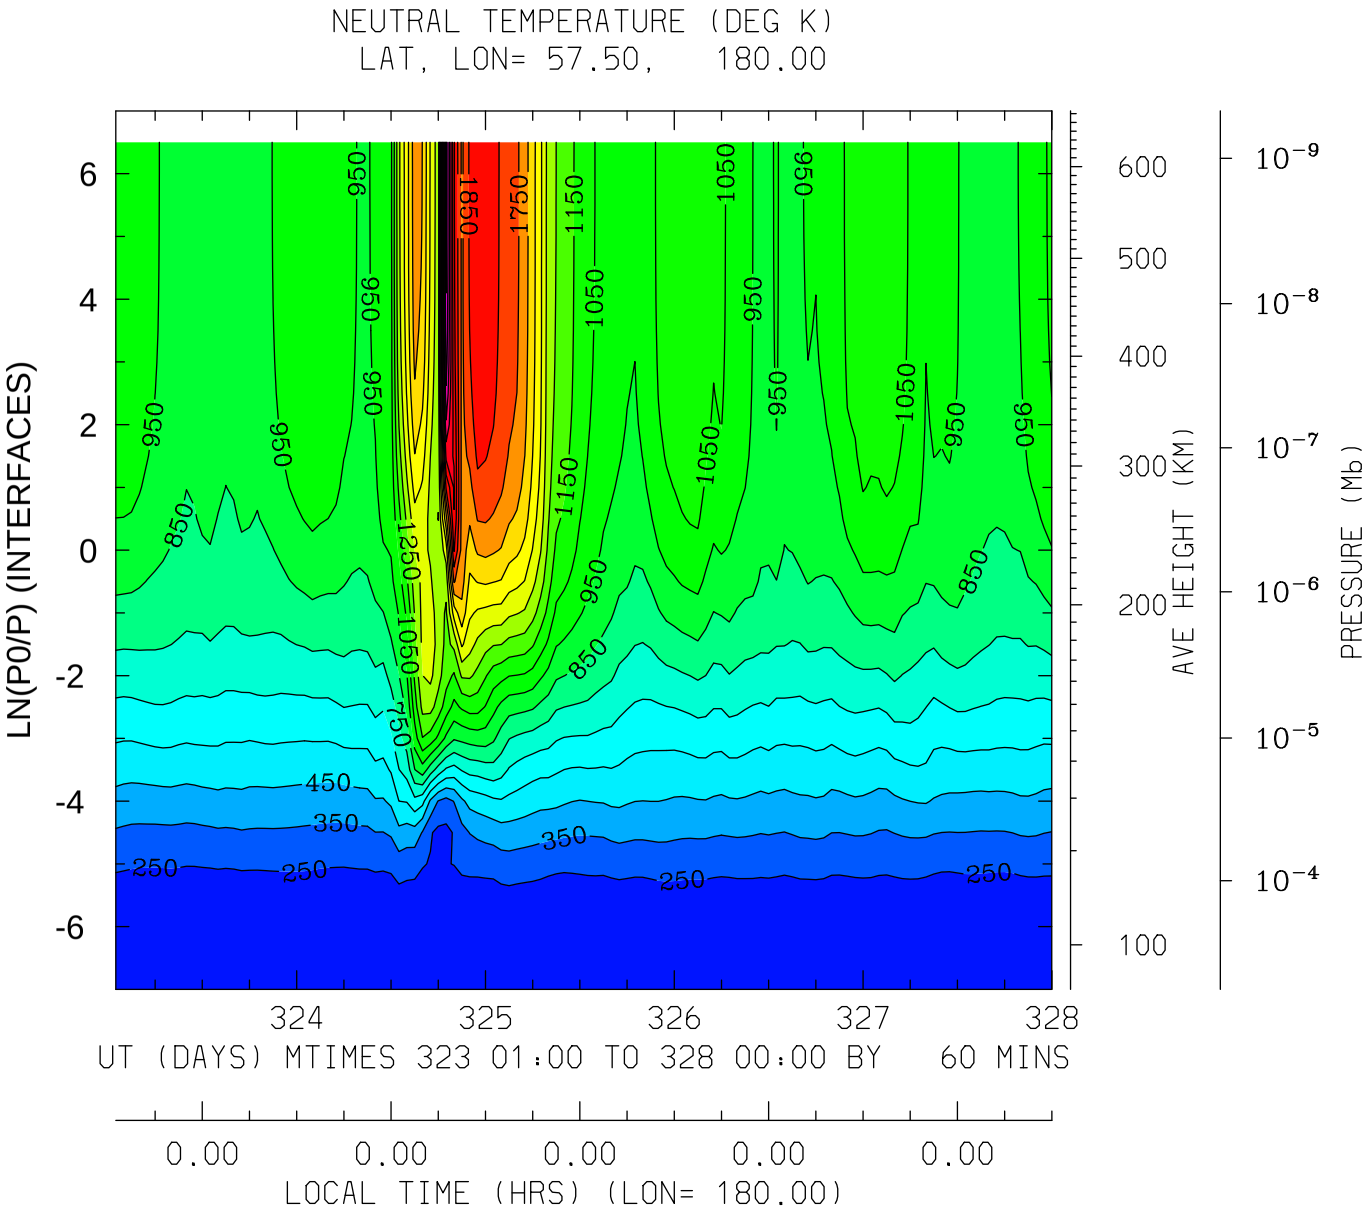

MIN,MAX= 1.6367E+02 2.4677E+03 INTERVAL= 1.0000E+02
FIRST: TGCM.tiegcm1.94.s_nov2003_weimer_imf_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.94.s_nov2003_weimer_imf_005.nc