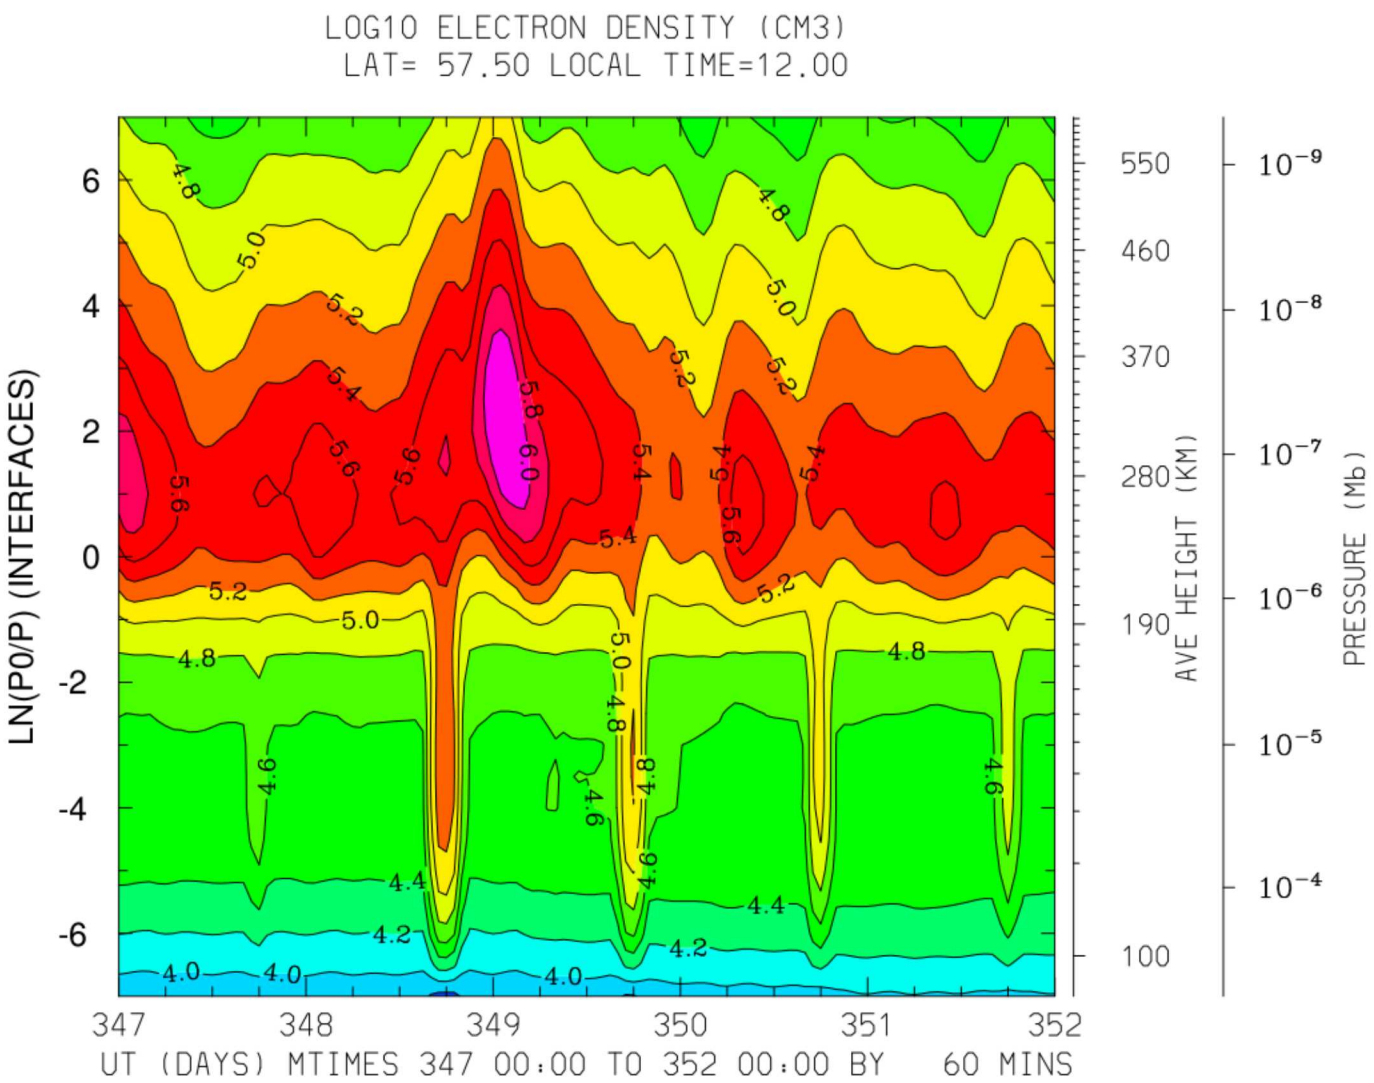

MIN,MAX= 3.7276E+00 6.1936E+00 INTERVAL= 2.0000E-01
FIRST: tiegcm2.0_res5.0_dec2006_heelis_gpi_sech_017.nc
LAST: tiegcm2.0_res5.0_dec2006_heelis_gpi_sech_022.nc