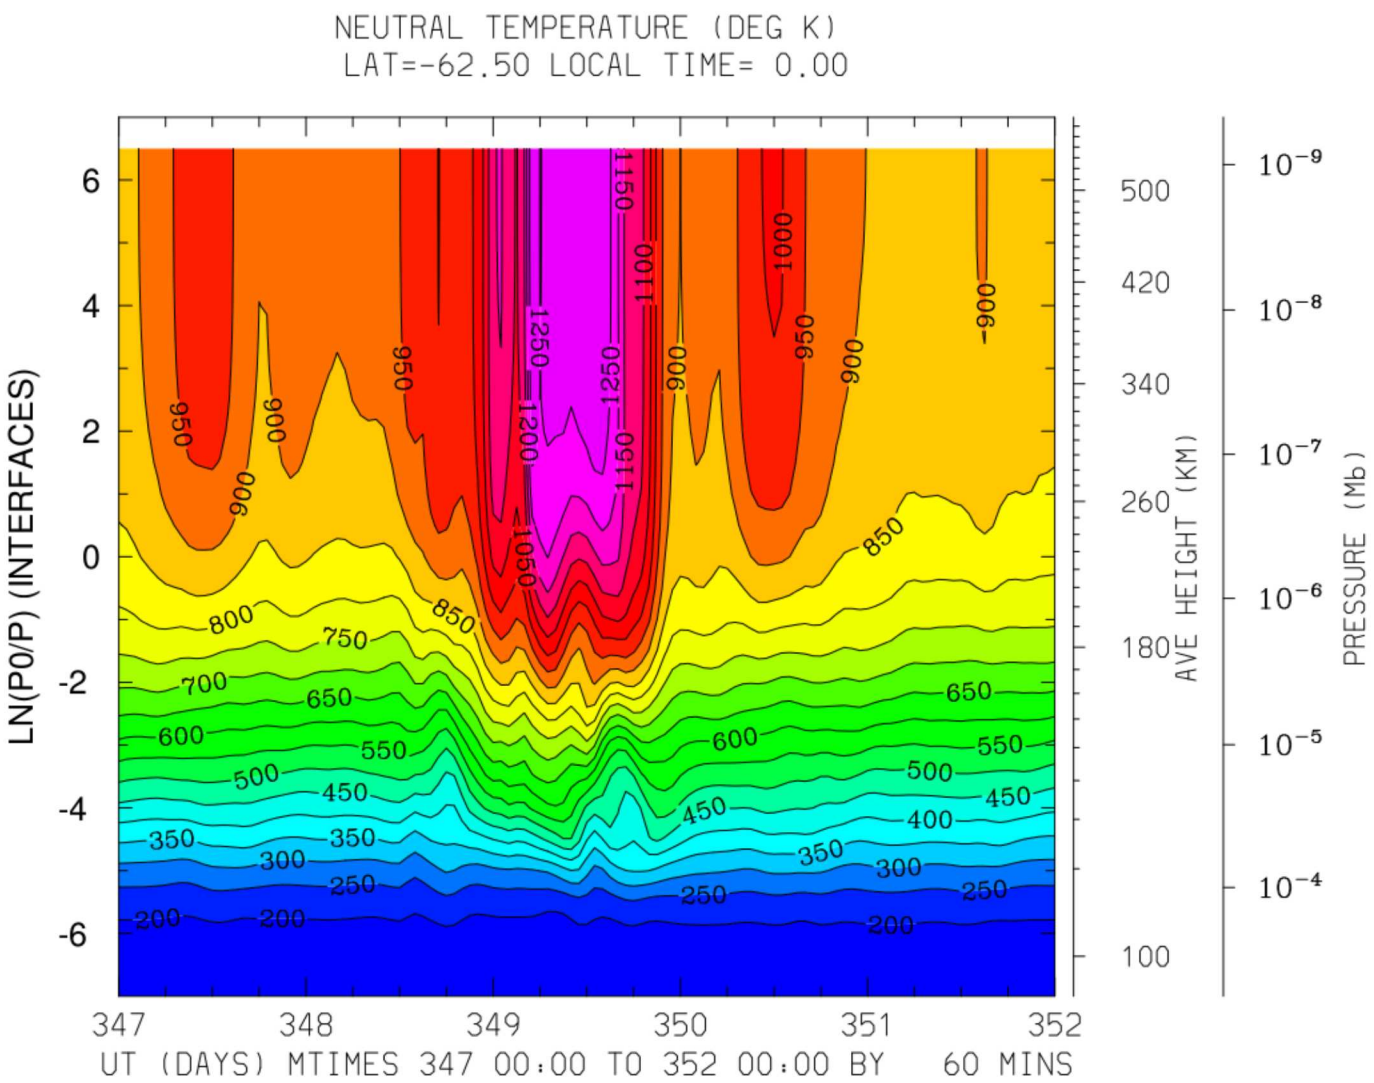

MIN,MAX= 1.6800E+02 1.2998E+03 INTERVAL= 5.0000E+01
FIRST: tiegcm2.0_res5.0_dec2006_heelis_gpi_sech_017.nc
LAST: tiegcm2.0_res5.0_dec2006_heelis_gpi_sech_022.nc